


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 13:30:58

Durée: 5mn 29s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

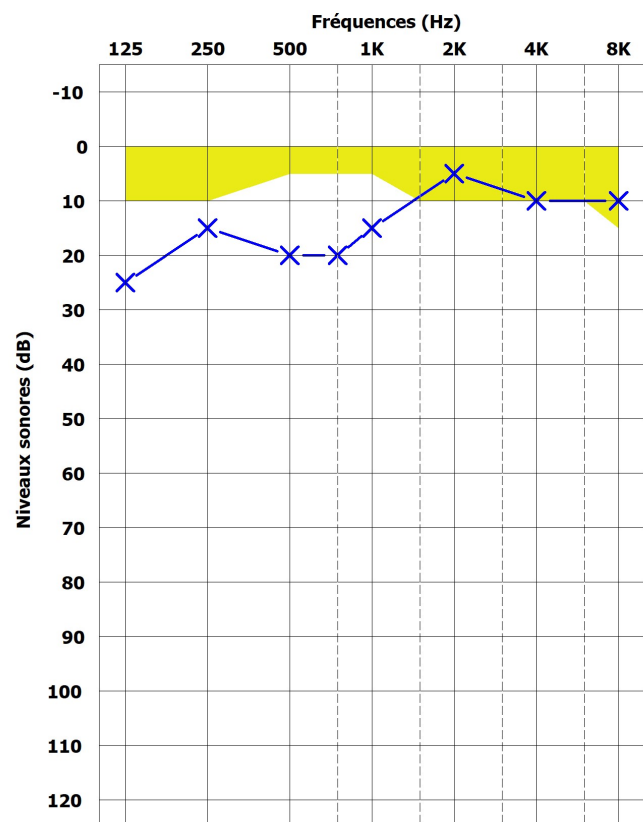

Oreille Gauche

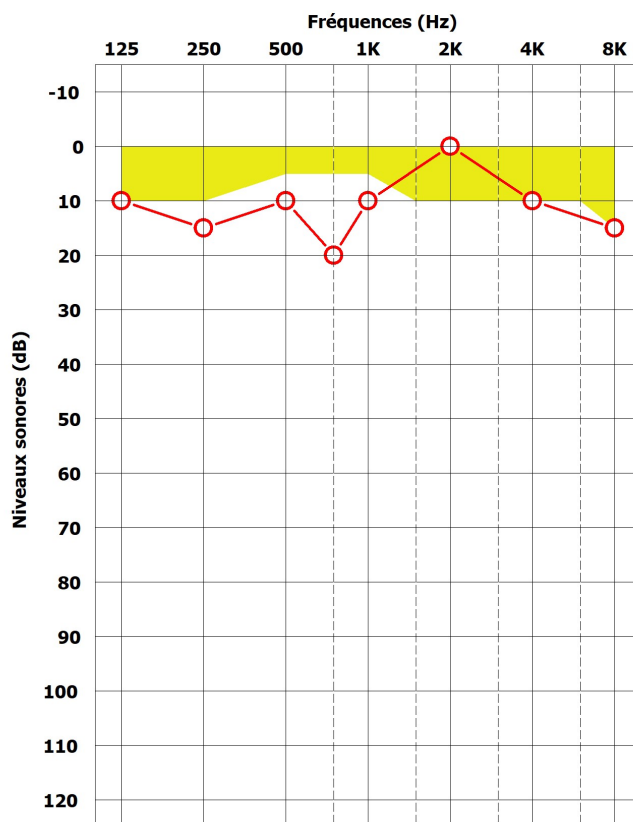

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	20	20	15		5		10		10
CA Droit	10	15	10	20	10		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIAKITE MORY
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24031413273739608

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021