


MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 11:40:30

Durée: 9mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

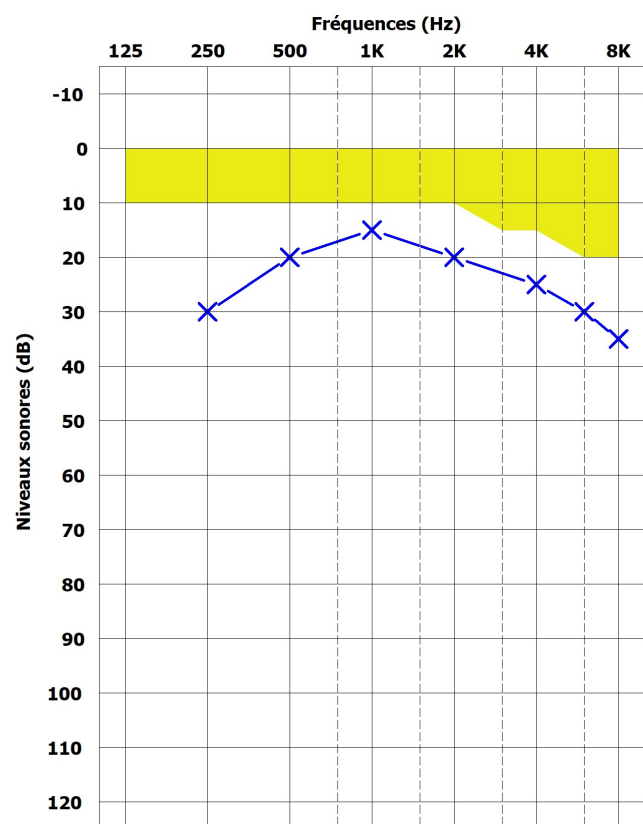

Oreille Gauche

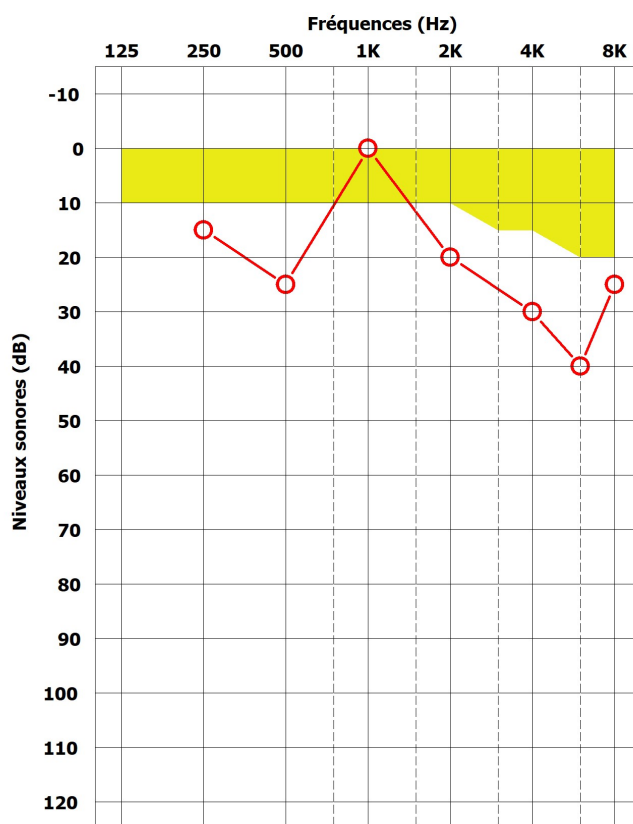

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20		15		20		25	30	35
CA Droit		15	25		0		20		30	40	25

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes

Données Patient

CISSE ABOUBACAR
NFMRA

Date de naissance

01/01/1985

Age

39

Société

CR18

ID

24122111391402208

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021