


MEDVIE


Date du test: 12/08/2025 15:44:01
Durée: 5mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KONATE LAYE IBRAHIMA	
Date de naissance	03/02/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25081215333058892

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

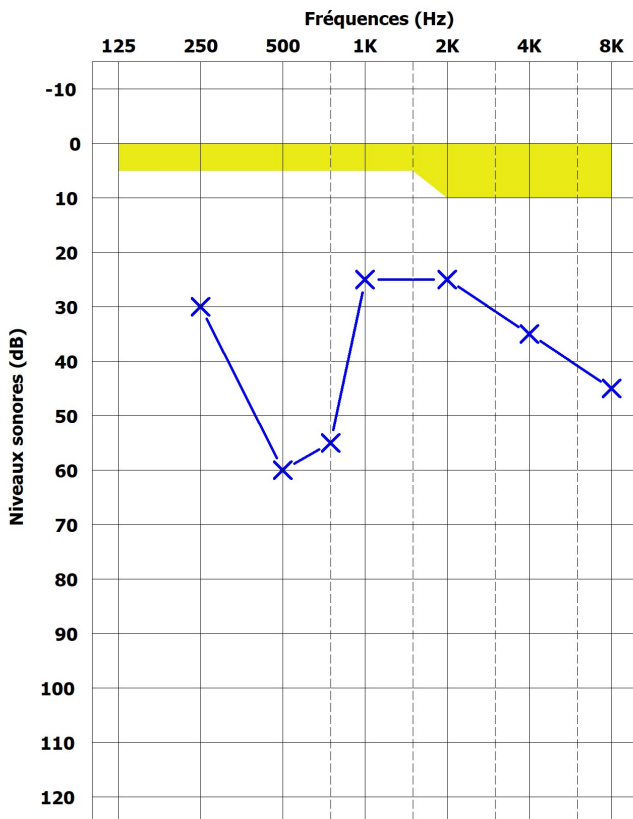

Oreille Gauche

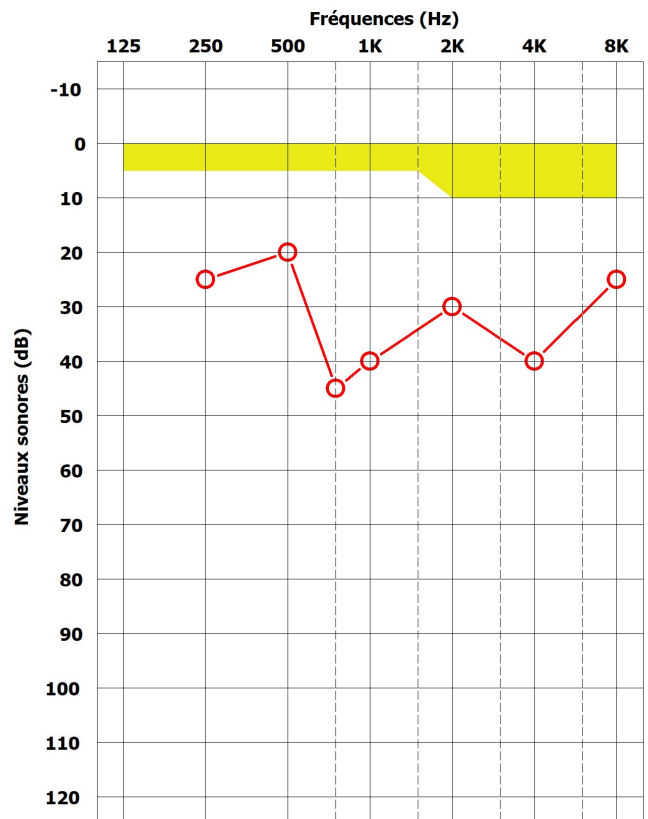

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	60	55	25		25		35		45
CA Droit		25	20	45	40		30		40		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	36,3 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes