


MEDVIE

Date du test: 15/05/2025 12:31:37

Durée: 6mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

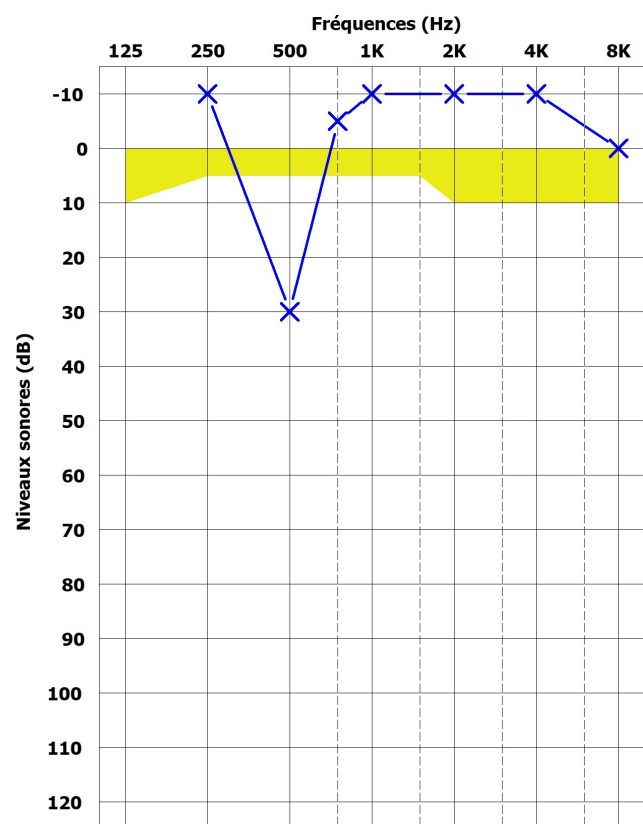

Oreille Gauche

Données Patient	
FOFANA AMARA	
Date de naissance	21/05/2000
Age	24
Société	CR18
ID	25051512291585645

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

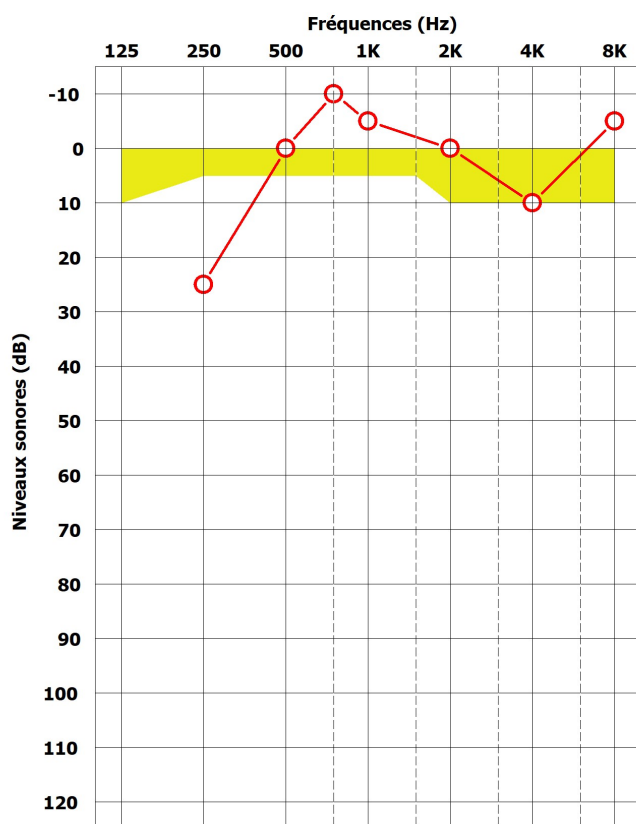

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	30	-5	-10		-10		-10		0
CA Droit		25	0	-10	-5		0		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes