



Données Patient	CAMARA AÏCHA
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24050414093029180

Date du test: 04/05/2024 14:13:27
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

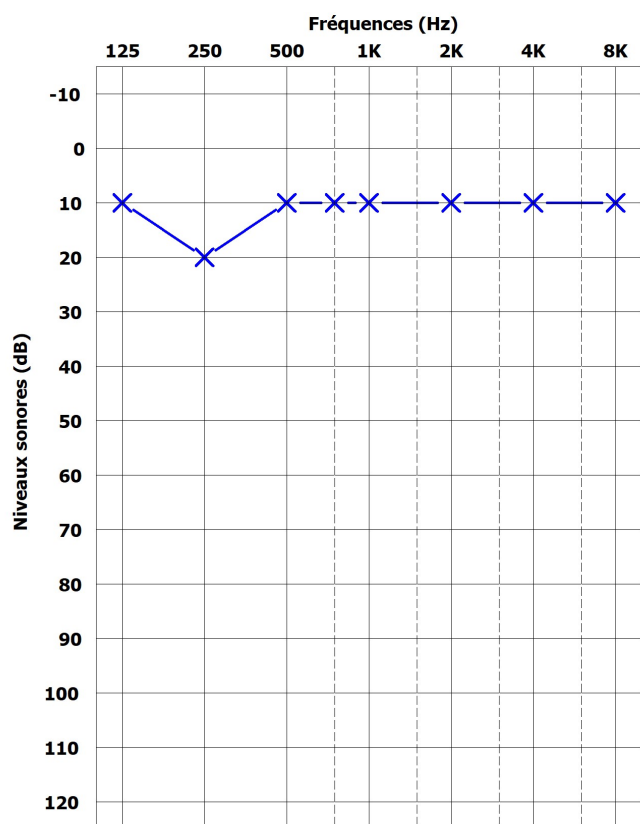

Oreille Gauche

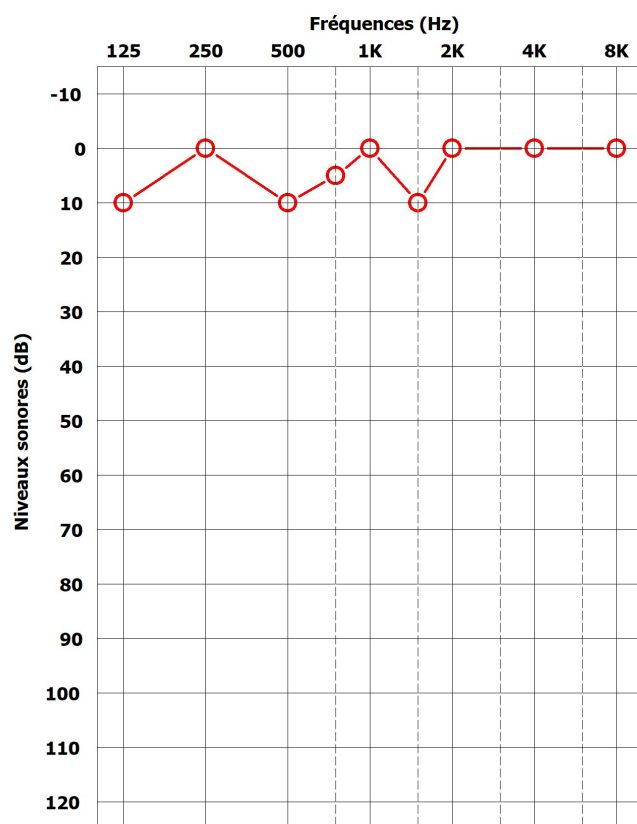

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	20	10	10	10		10		10		10
CA Droit	10	0	10	5	0	10	0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes