

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:03:59

Durée: 4mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA AMARA
Date de naissance	10/03/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24092918541460000

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

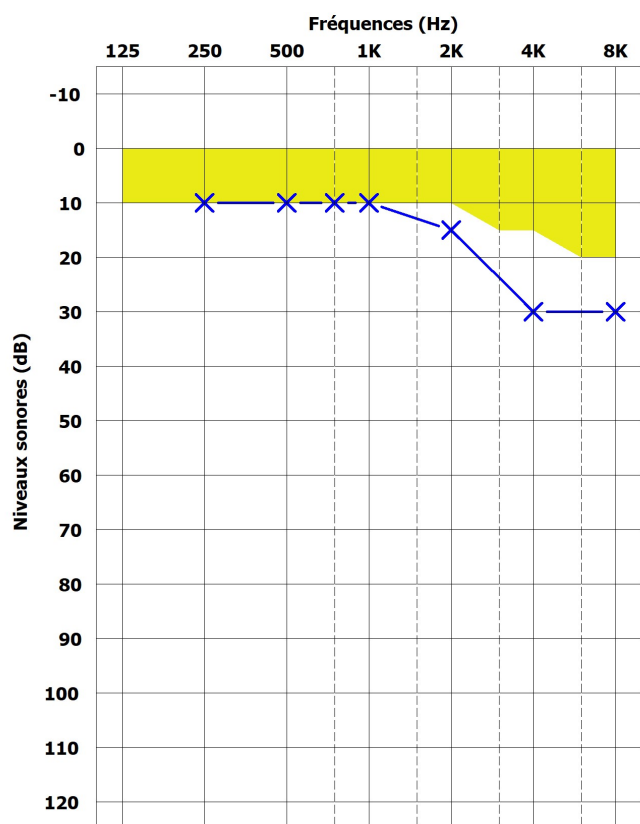

Oreille Gauche

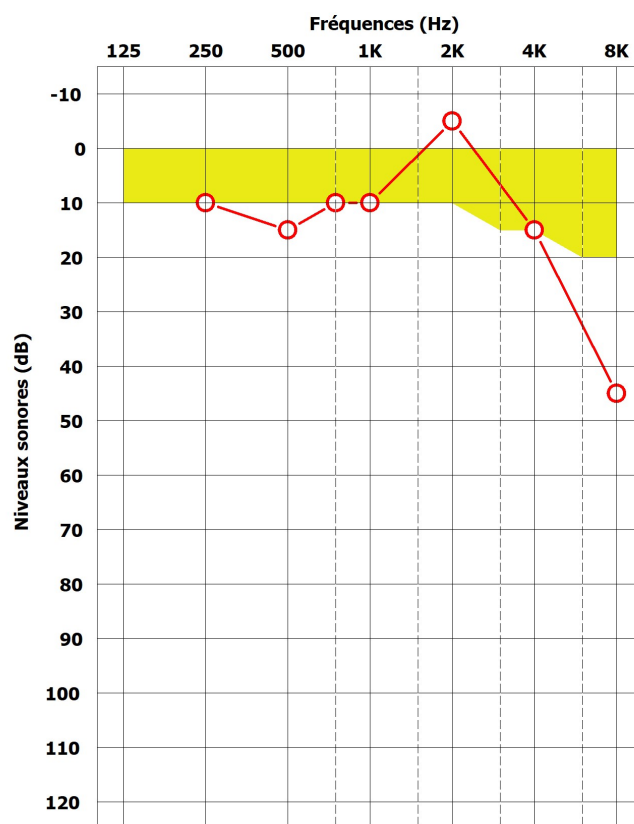

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		15		30		30
CA Droit		10	15	10	10		-5		15		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes