


Données Patient		KOUROUMA KOULAKO
Date de naissance	06/06/1998	
Age	26	
Société	CR18	
ID	24100112374392613	


MEDVIE

Date du test: 01/10/2024 12:42:45
 Durée: 4mn 13s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

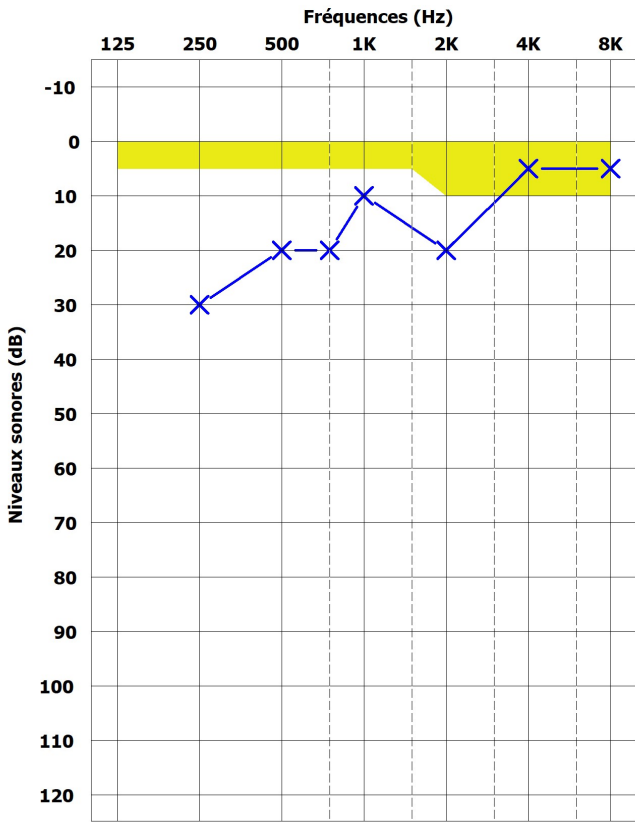

Oreille Gauche

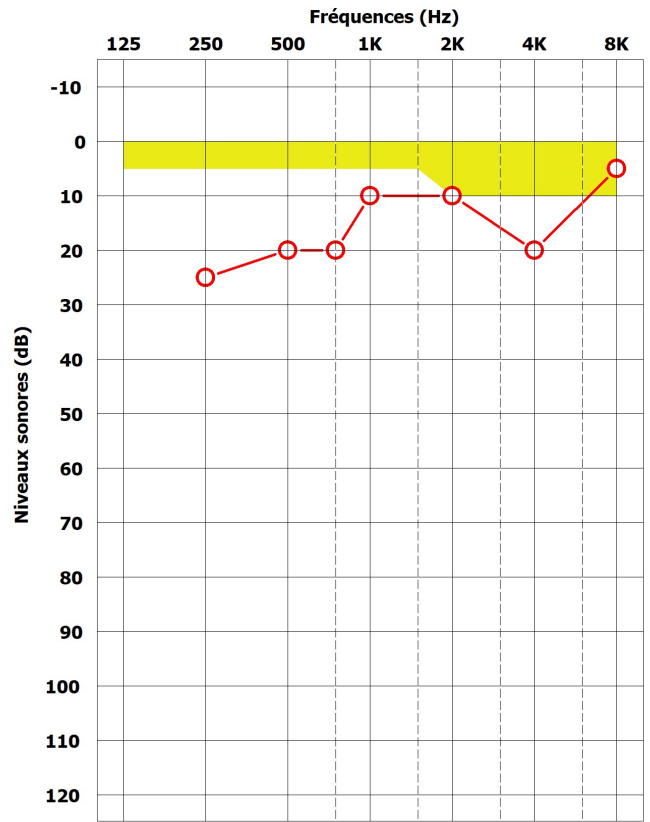

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	20	10		20		5		5
CA Droit		25	20	20	10		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes