

MEDVIE


Date du test: 05/04/2025 14:40:27

Durée: 4mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO KABA
Date de naissance	20/04/1997	
Age	27	
Société	CR18	
ID	25040514343309344	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

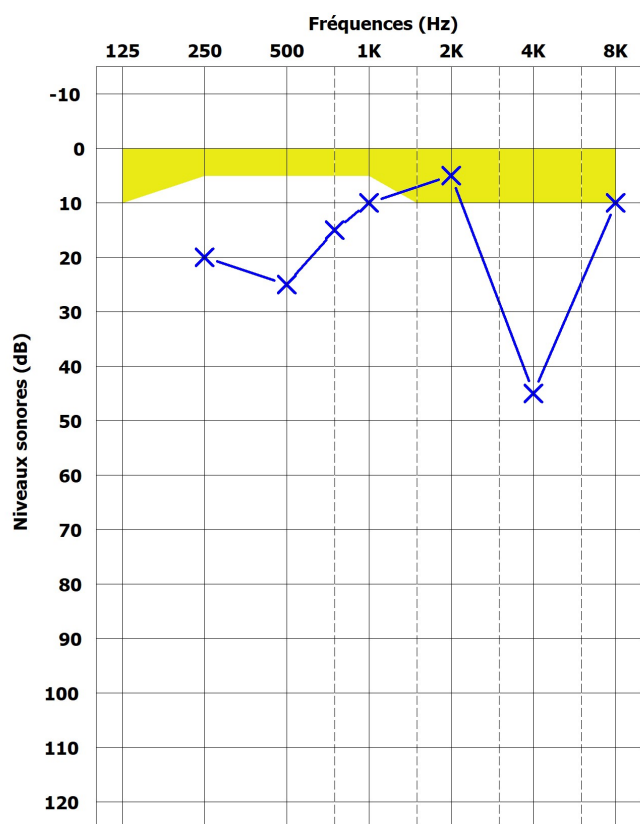

Oreille Gauche

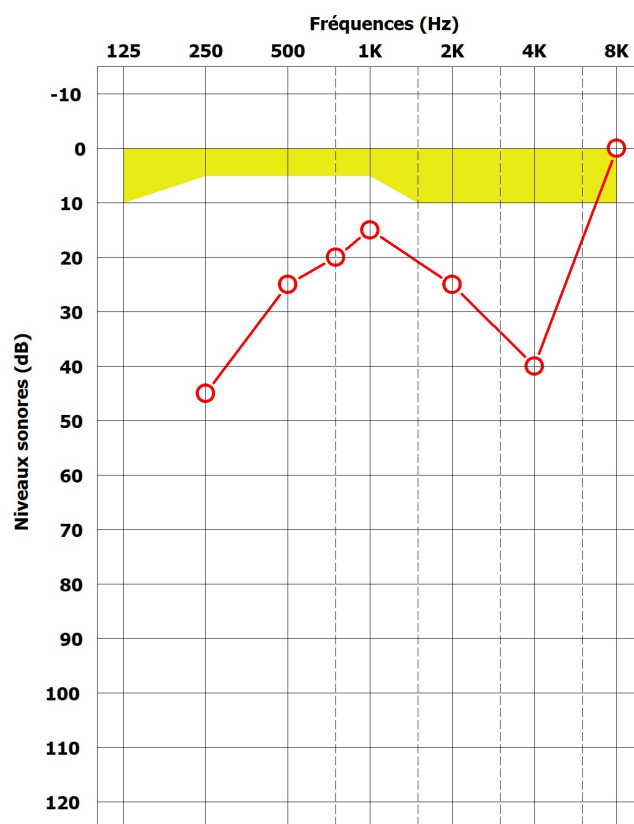

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	10		5		45		10
CA Droit		45	25	20	15		25		40		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes