


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 12:32:11

Durée: 6mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

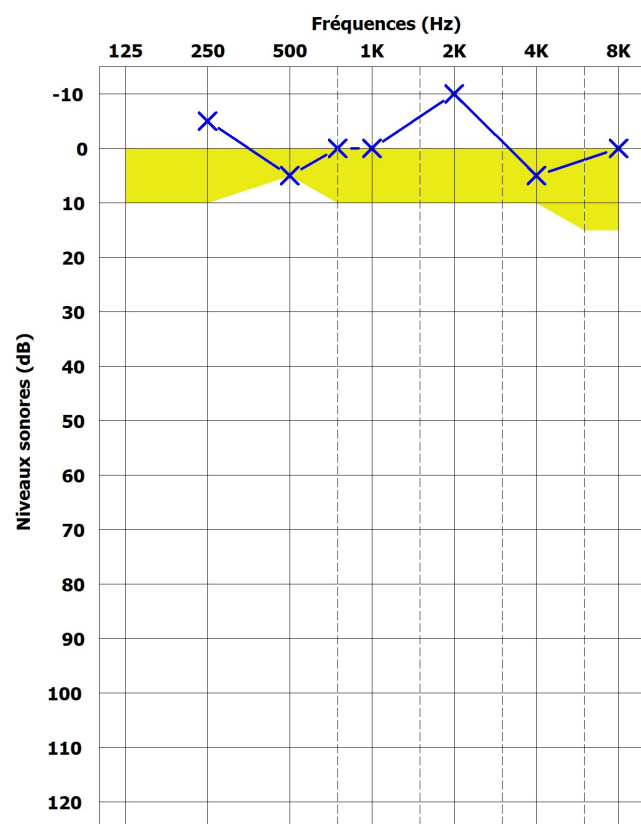

Oreille Gauche

Données Patient		TRAORE MORY
Date de naissance	13/02/1993	
Age	31	
Société	CR18	
ID	24093012212173415	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

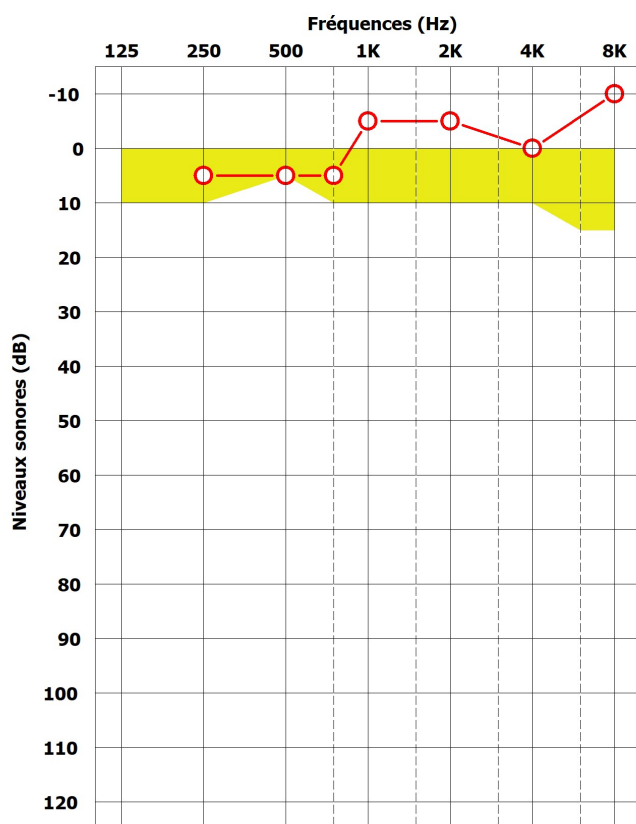

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	0	0		-10		5		0
CA Droit		5	5	5	-5		-5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes