

MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 15:09:54

Durée: 5mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA AMADOU	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24031415080004839

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

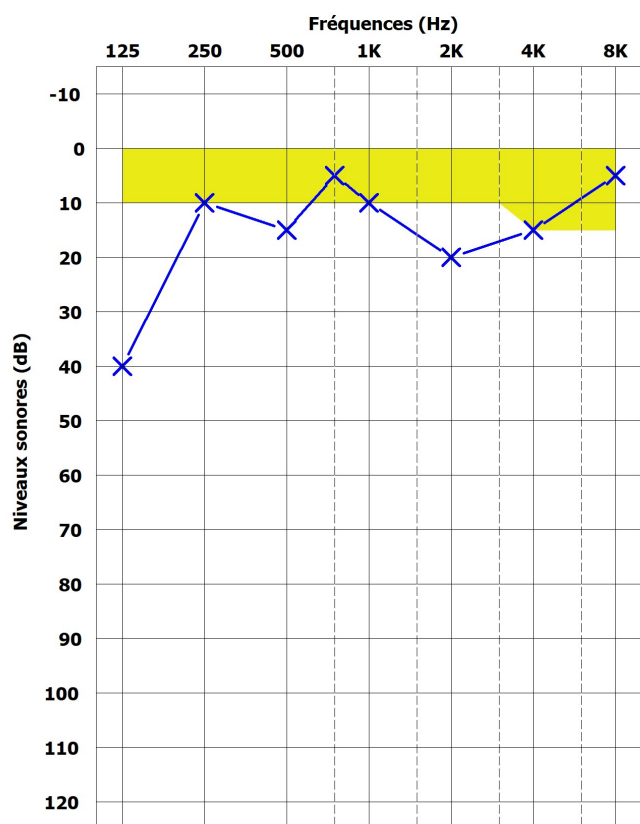

Oreille Gauche

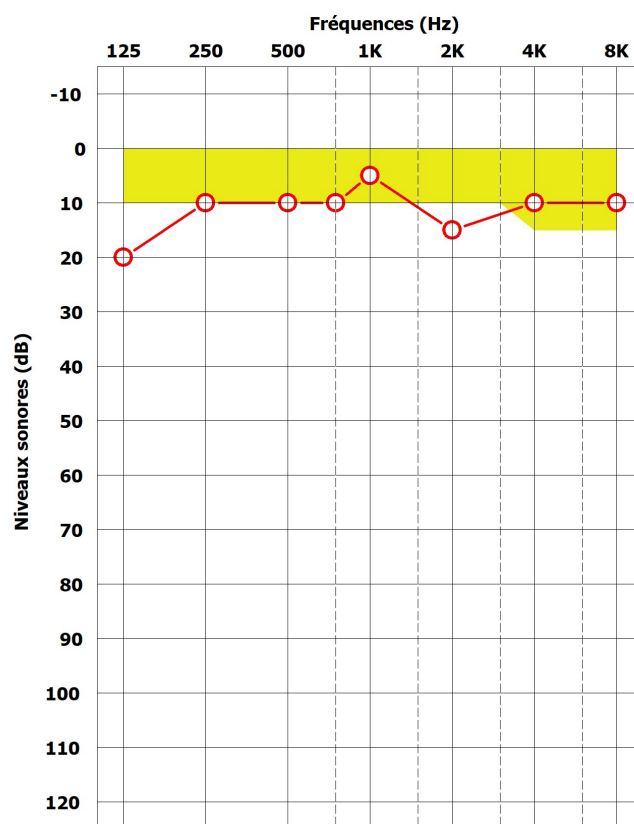

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	10	15	5	10		20		15		5
CA Droit	20	10	10	10	5		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes