

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:40:52

Durée: 4mn 59s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUYATE OUSMANE	
Date de naissance	13/02/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25031311321951327

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

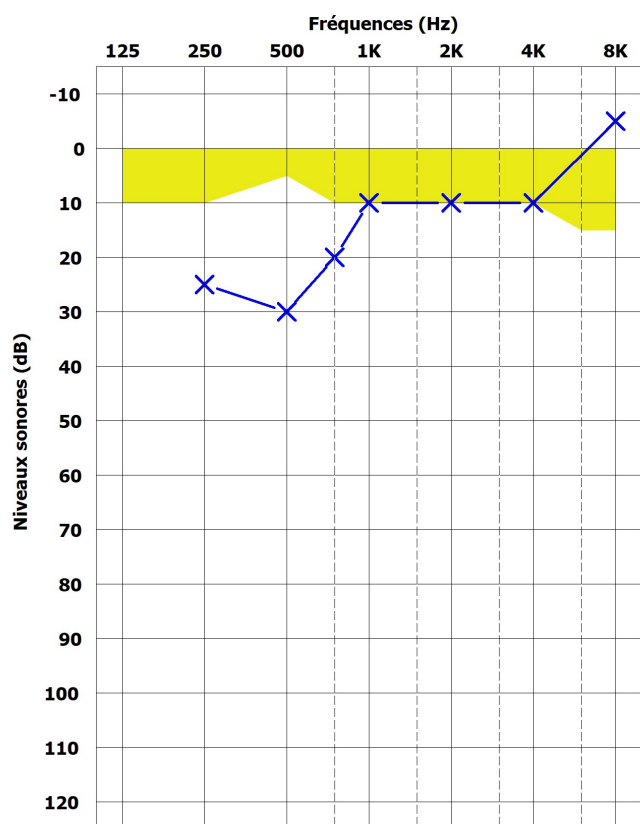

Oreille Gauche

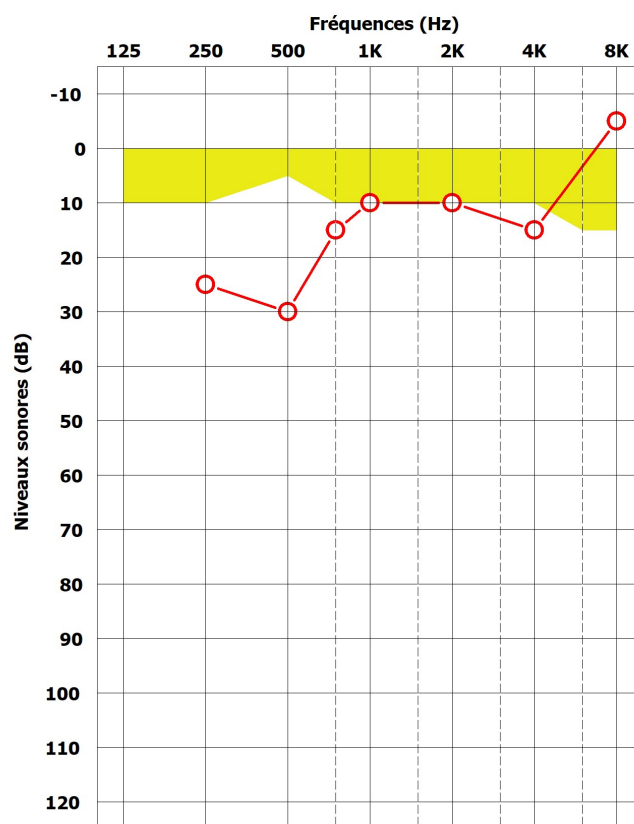

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	10		10		10		-5
CA Droit		25	30	15	10		10		15		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes