


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 13:56:41
Durée: 5mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ALHASSANE	
Date de naissance	06/03/1992
Age	33
Société	CR18
ID	25080613322607396

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

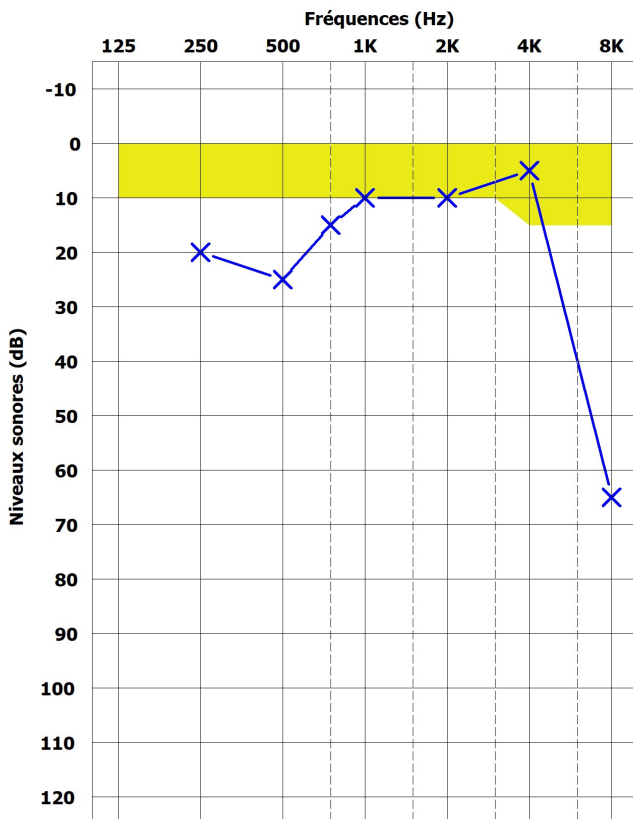

Oreille Gauche

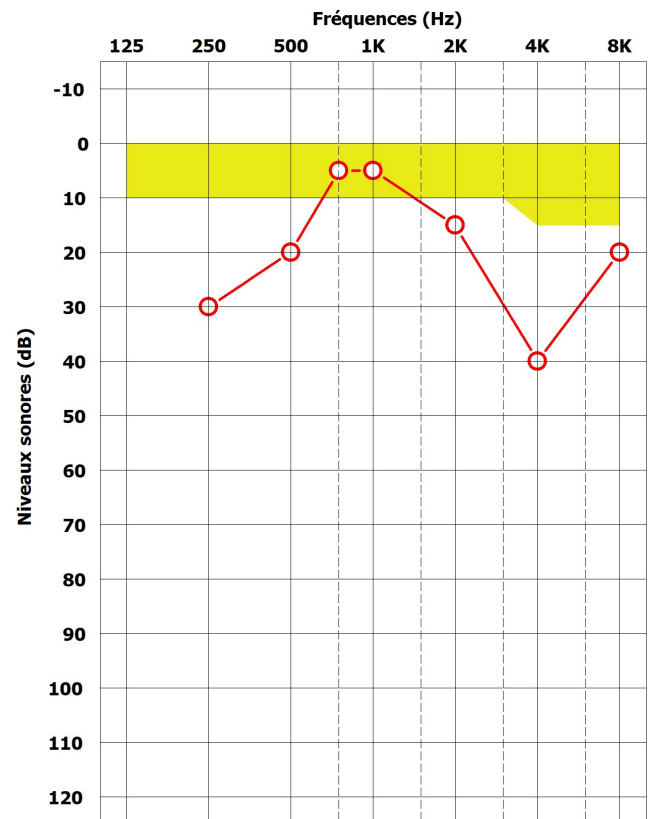

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	10		10		5		65
CA Droit		30	20	5	5		15		40		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes