


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 13:58:16

Durée: 5mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

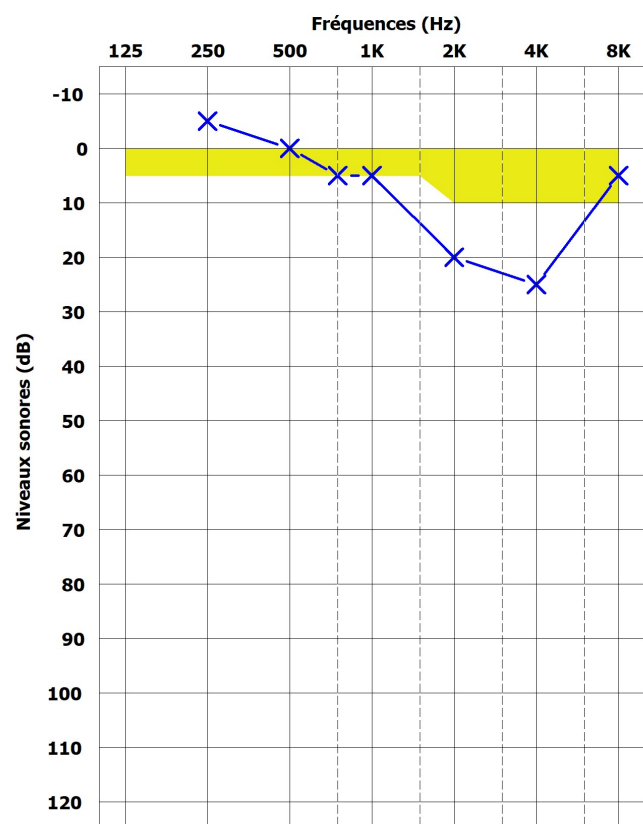

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24093013374823801

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

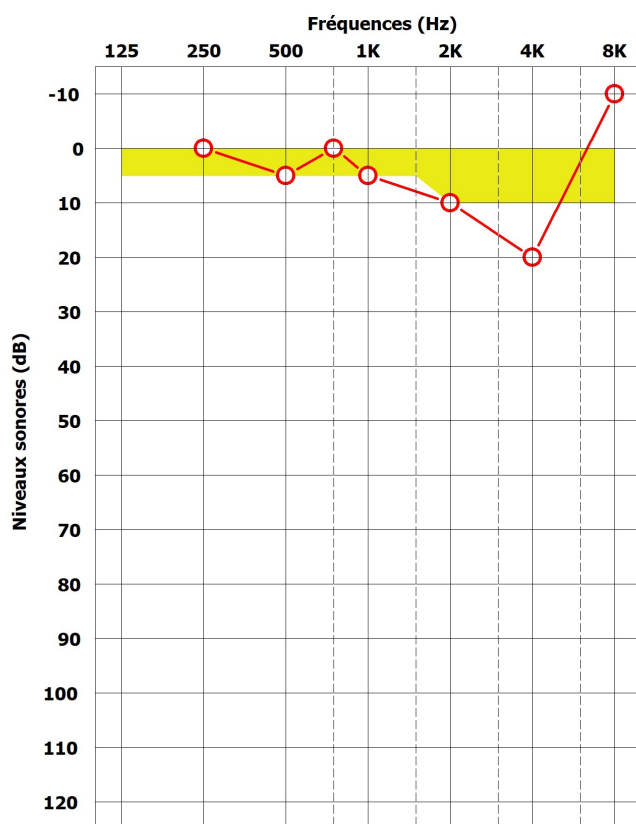

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	5		20		25		5
CA Droit		0	5	0	5		10		20		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes