


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 14:04:50
Durée: 6mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE MAMADY
Date de naissance	15/07/1987
Age	37
Société	CR18
ID	24093013384467854

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

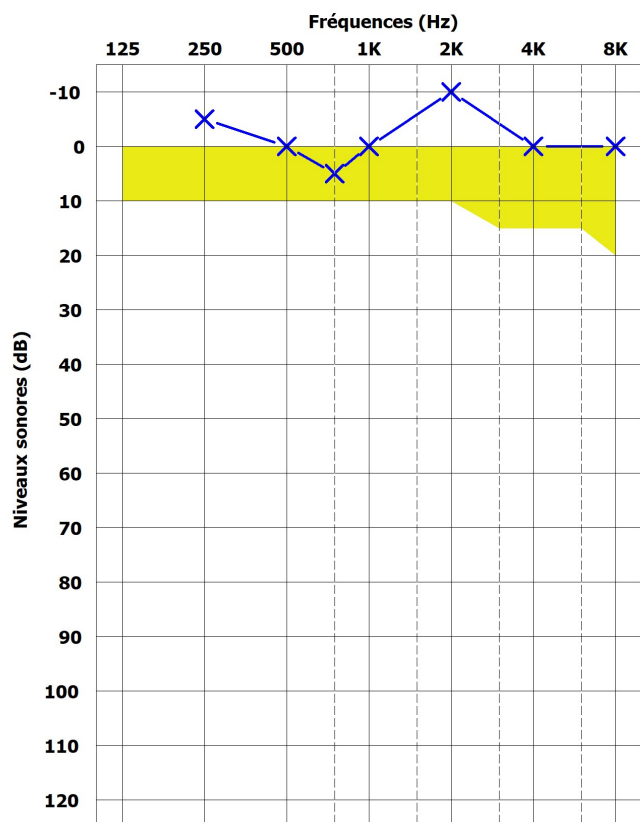

Oreille Gauche

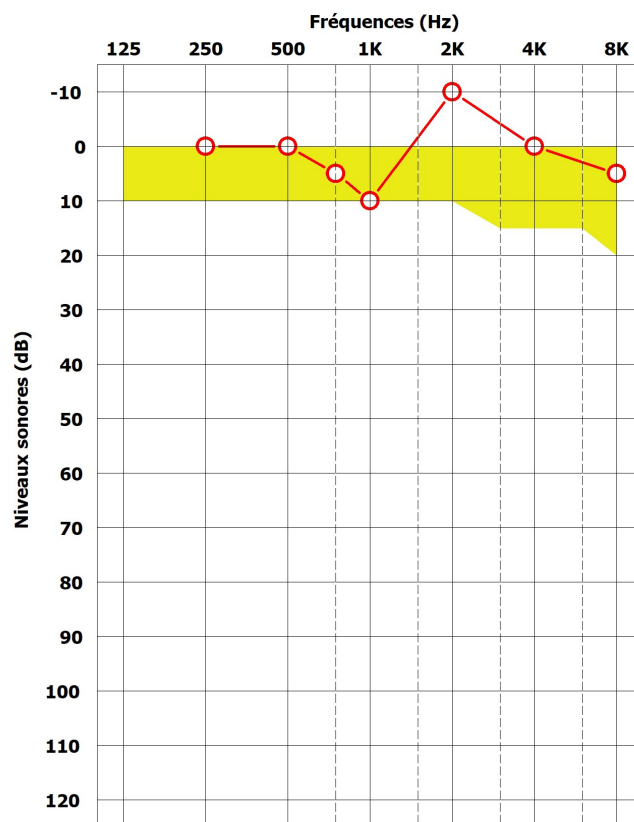

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	0		-10		0		0
CA Droit		0	0	5	10		-10		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-2,5 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes