

MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 12:16:30

Durée: 3mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KAMARA LANSANA	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24100312113681465

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

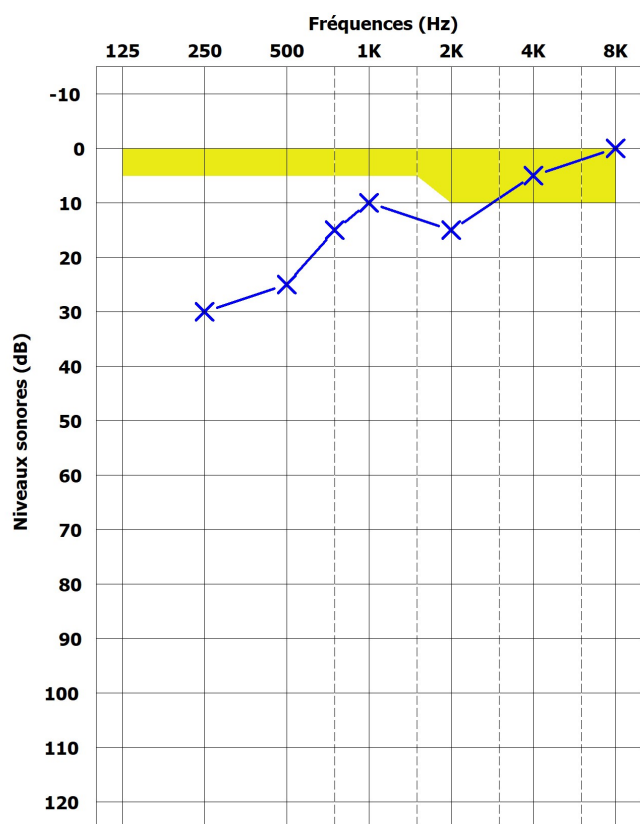

Oreille Gauche

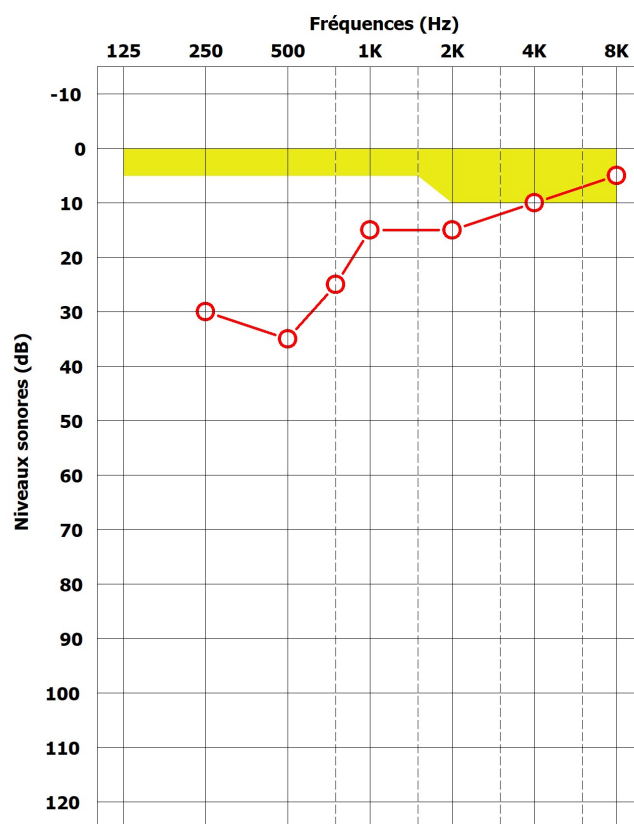

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		15		5		0
CA Droit		30	35	25	15		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes