


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 23:56:50

Durée: 11mn 44s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

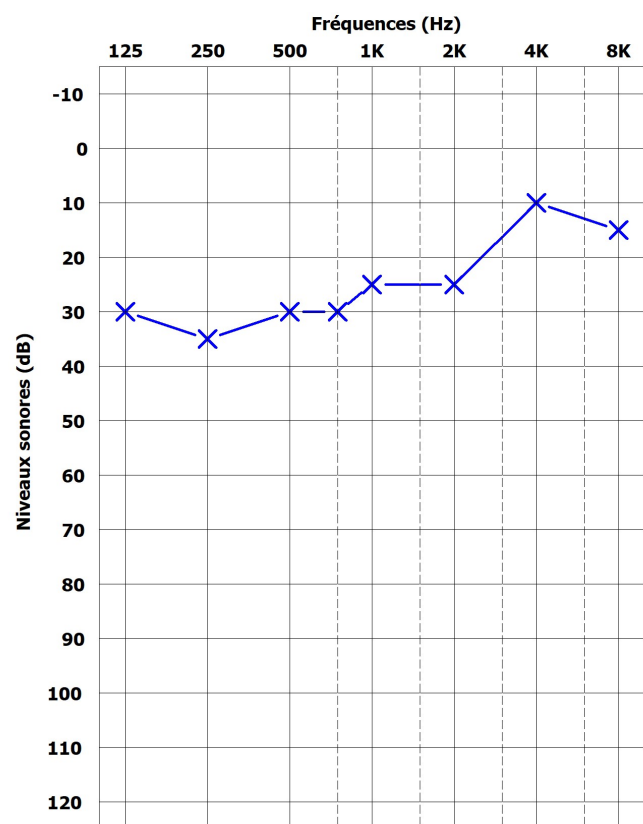

Oreille Gauche

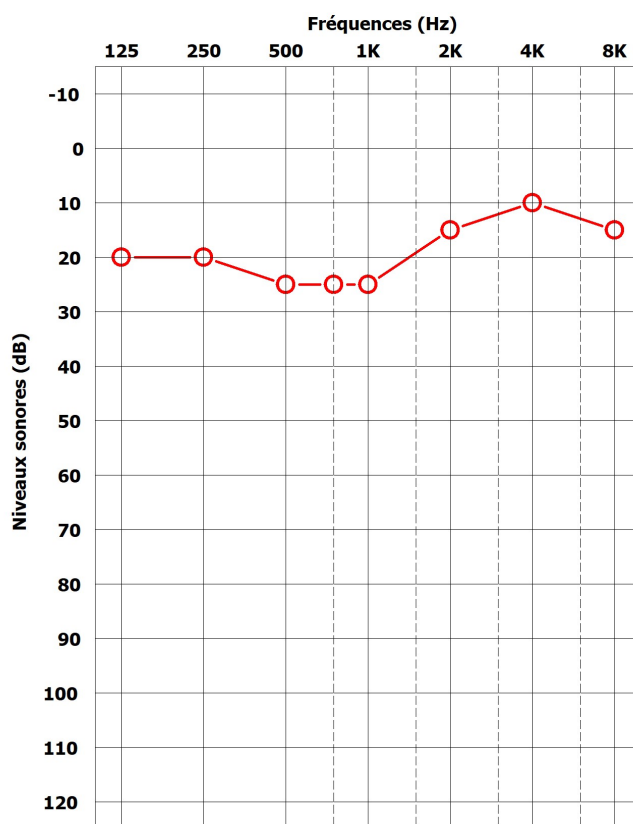

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	35	30	30	25		25		10		15
CA Droit	20	20	25	25	25		15		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SAFI MORY
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24050123333966452

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021