


MEDVIE BEYLA

Date du test: 12/12/2024 12:34:32

Durée: 4mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

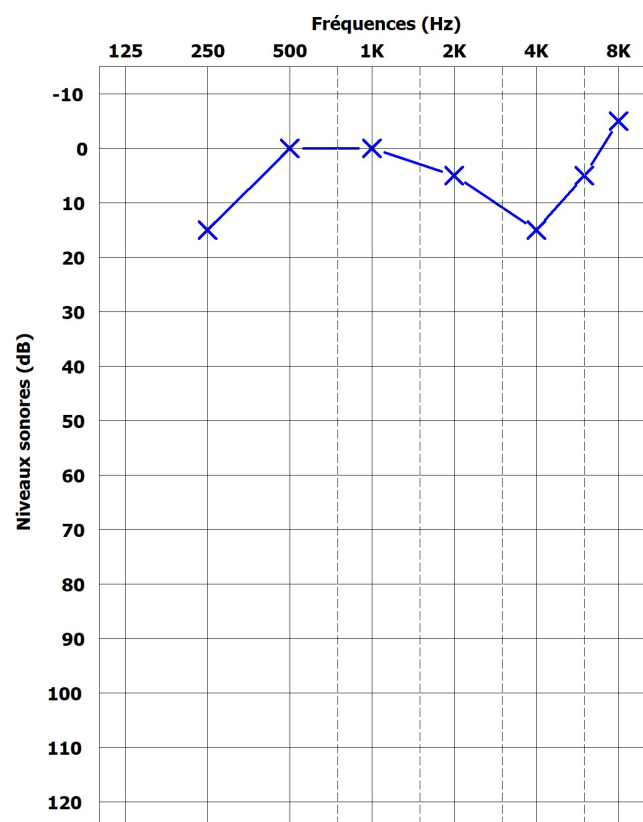

Oreille Gauche

Données Patient	
SANOH ABASS	
Date de naissance	11/04/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24121212325820059

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

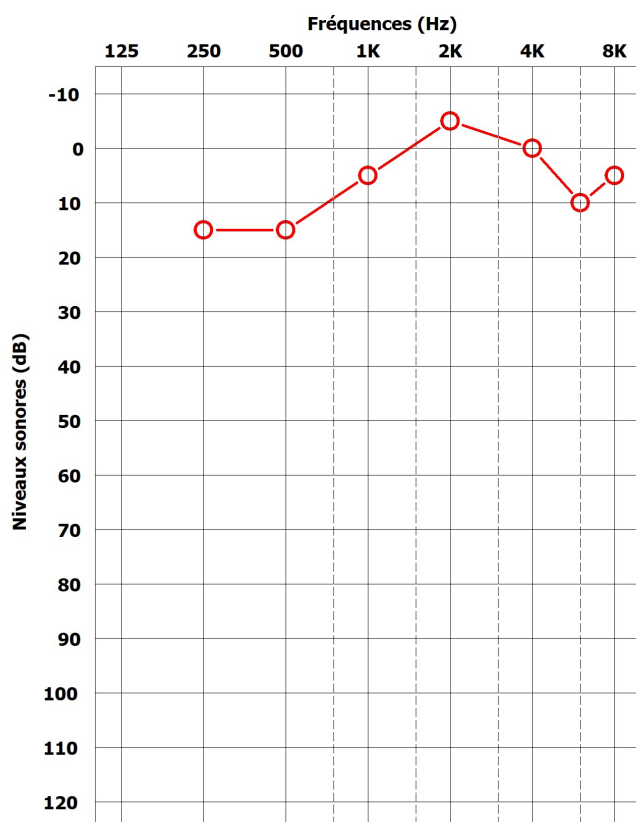

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	0		0		5		15	5	-5
CA Droit		15	15		5		-5		0	10	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes