


MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 20:50:49
Durée: 2mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24030720490685442

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

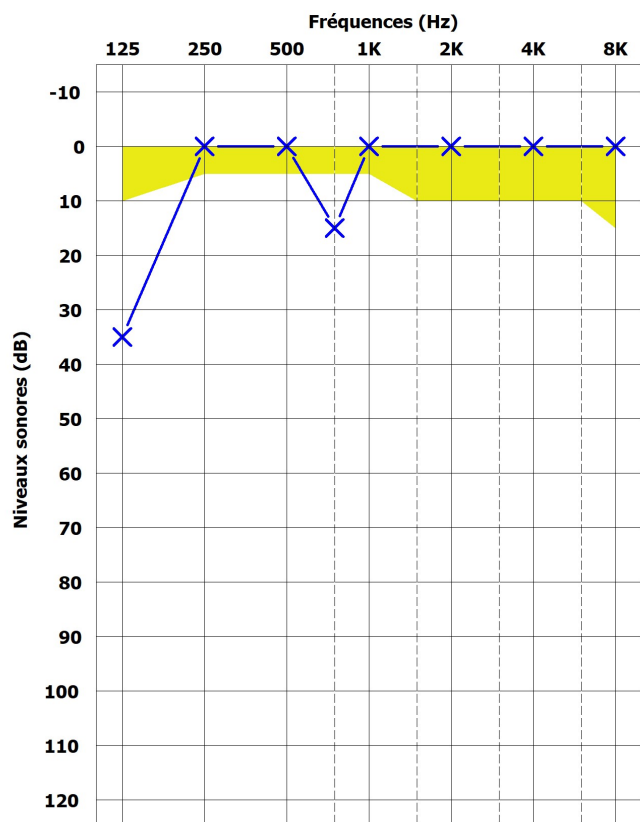

Oreille Gauche

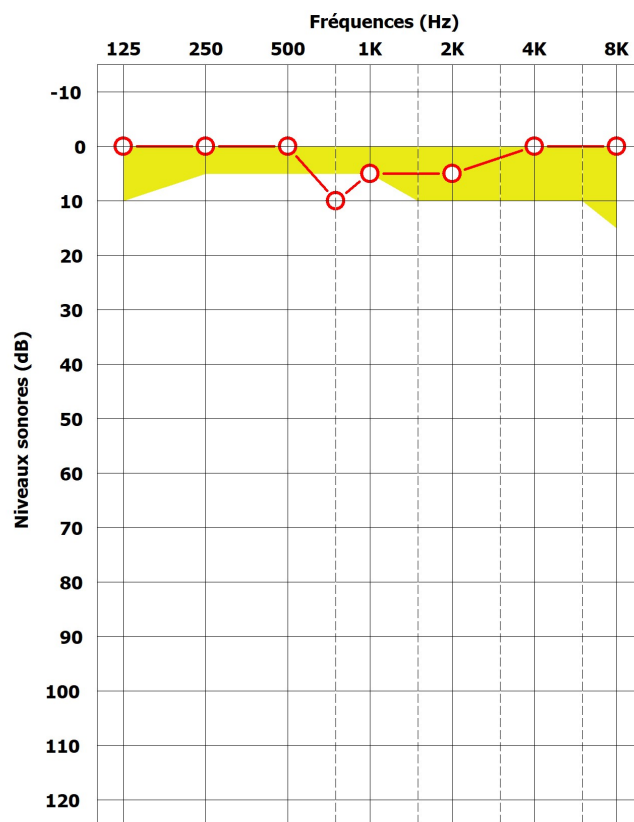

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	0	0	15	0		0		0		0
CA Droit	0	0	0	10	5		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes