

MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 09:09:44

Durée: 5mn 51s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZOUMANIGUI BALLA	
Date de naissance	01/01/1978
Age	46
Société	CR18
ID	24031808552236281

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

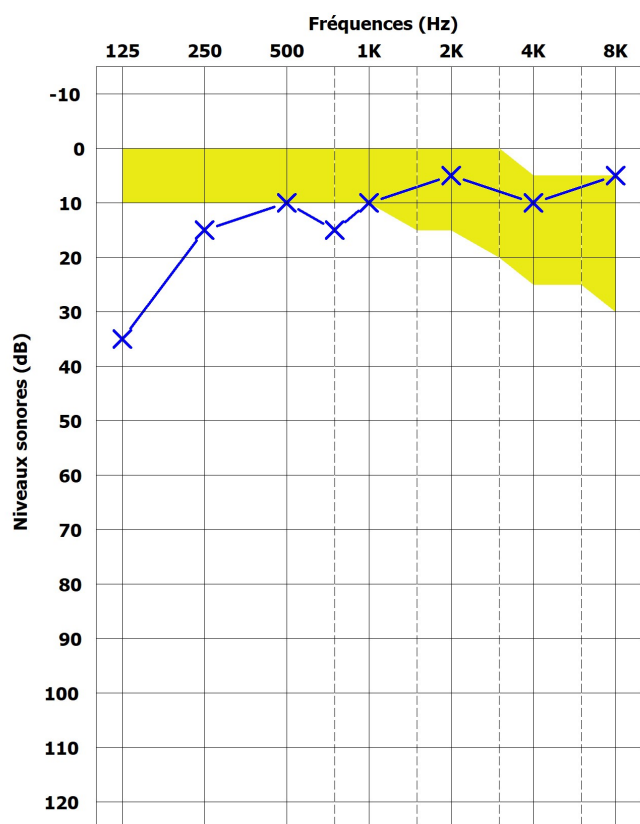

Oreille Gauche

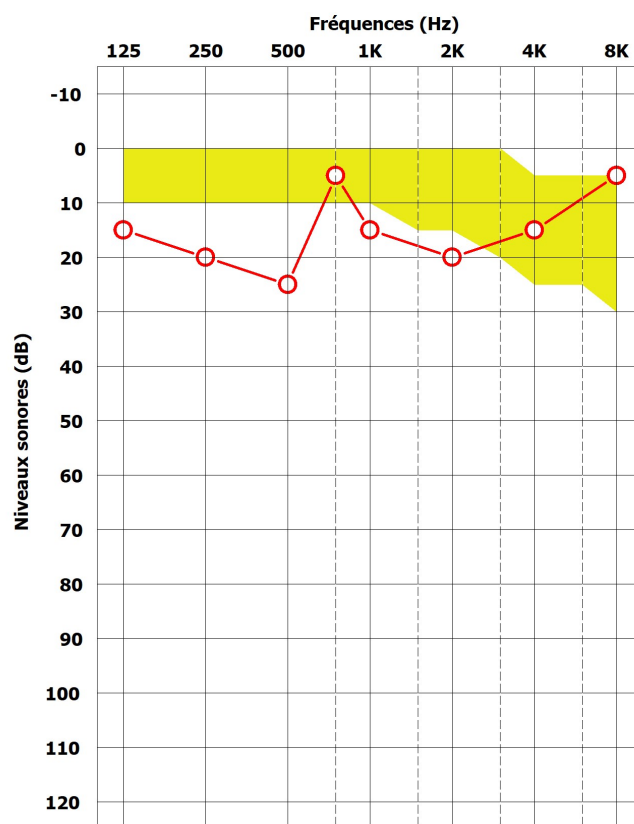

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	15	10	15	10		5		10		5
CA Droit	15	20	25	5	15		20		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes