



Données Patient		SOUARE AMARA
Date de naissance	01/04/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	25011512342631477	

Date du test: 15/01/2025 12:36:16
 Durée: 5mn 05s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

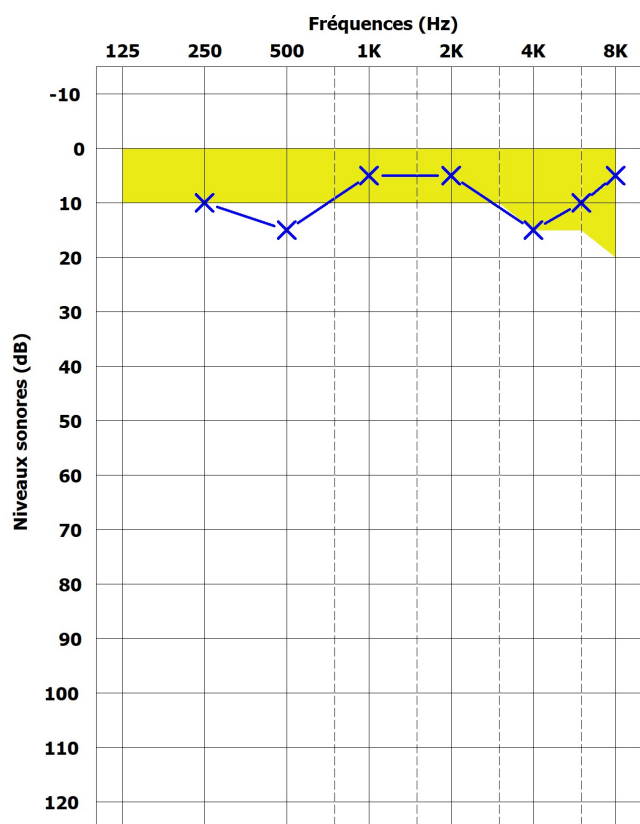

Oreille Gauche

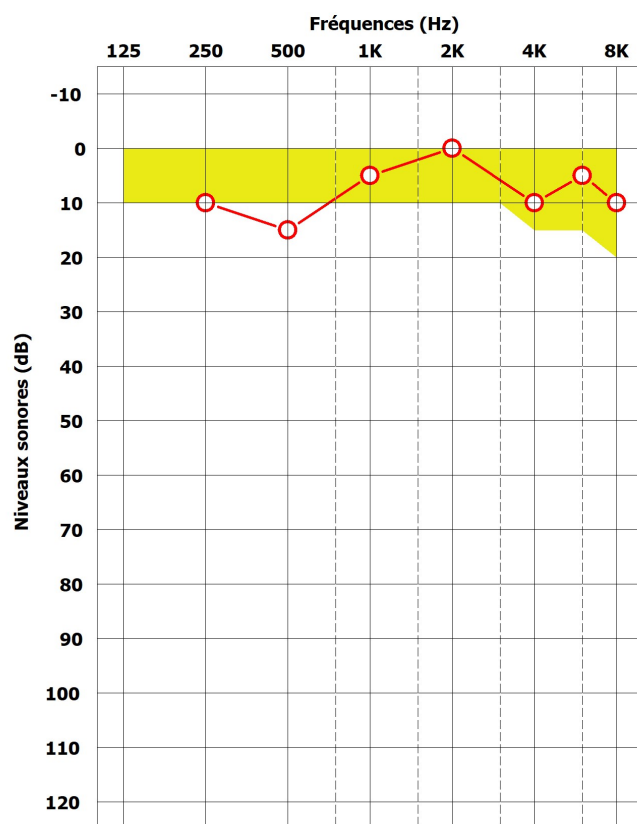

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15		5		5		15	10	5
CA Droit		10	15		5		0		10	5	10

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes