

MEDVIE

Date du test: 07/03/2025 11:35:38

Durée: 3mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CHERIF YAYA

Date de naissance 09/11/1987

Age 37

Société CR18


ID 25030711335019616

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

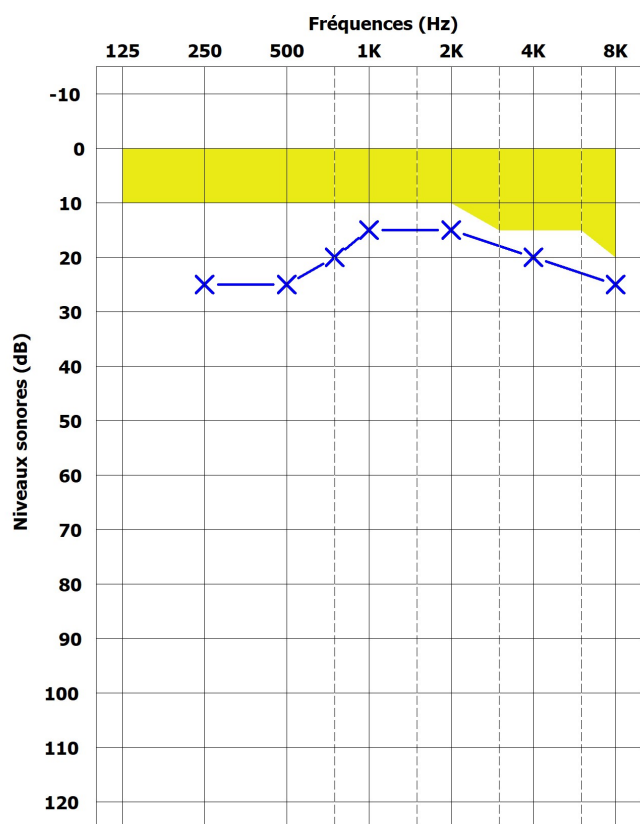

Oreille Gauche

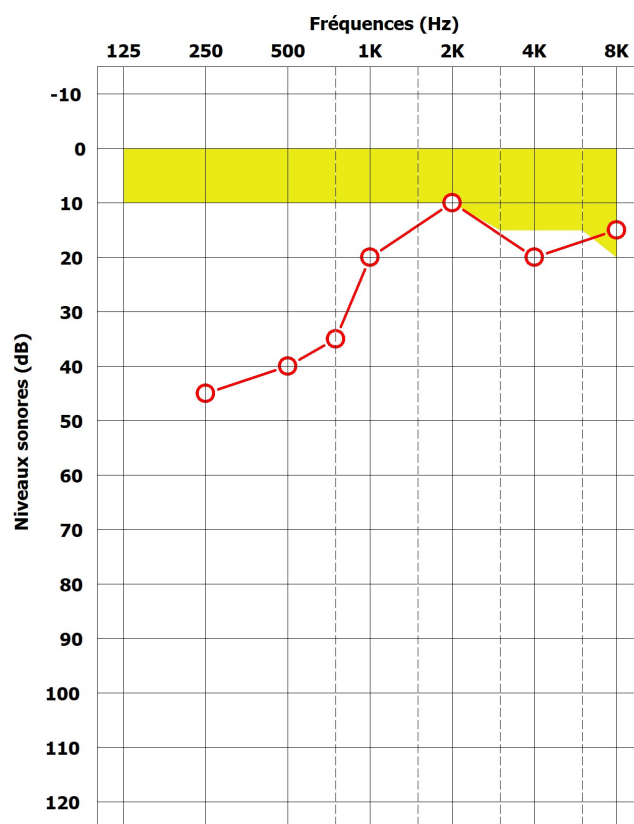

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		15		20		25
CA Droit		45	40	35	20		10		20		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes