


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 13:13:12
Durée: 3mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SIDY
Date de naissance	07/01/2002	
Age	23	
Société	CR18	
ID	25080613100375543	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

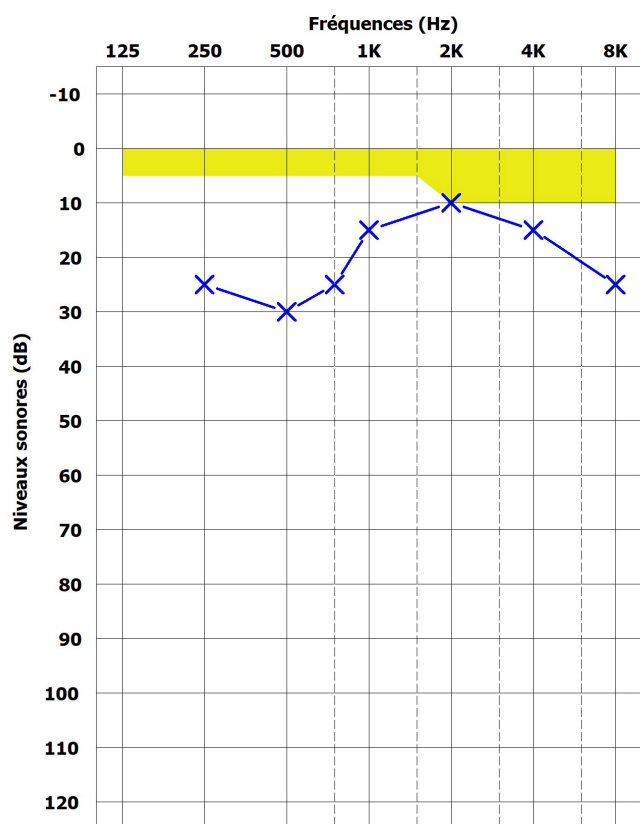

Oreille Gauche

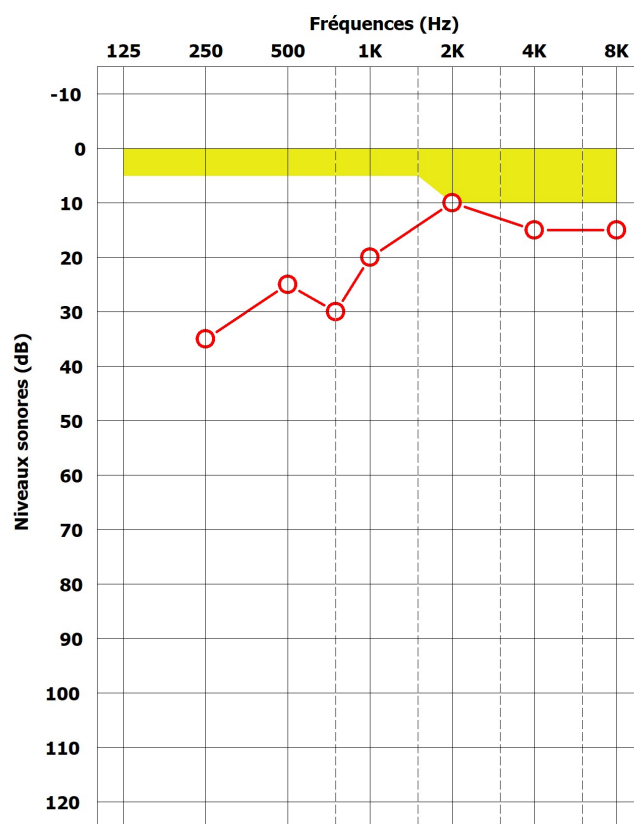

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		10		15		25
CA Droit		35	25	30	20		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes