

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 11:58:23

Durée: 5mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE AMADOU
Date de naissance		01/01/1995
Age		29
Société		CR18
ID		24122111571901653

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

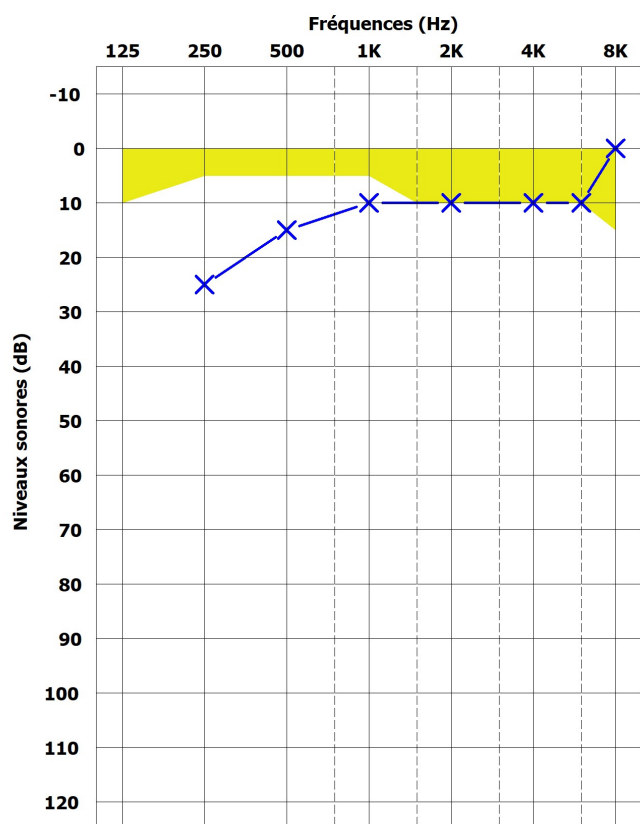

Oreille Gauche

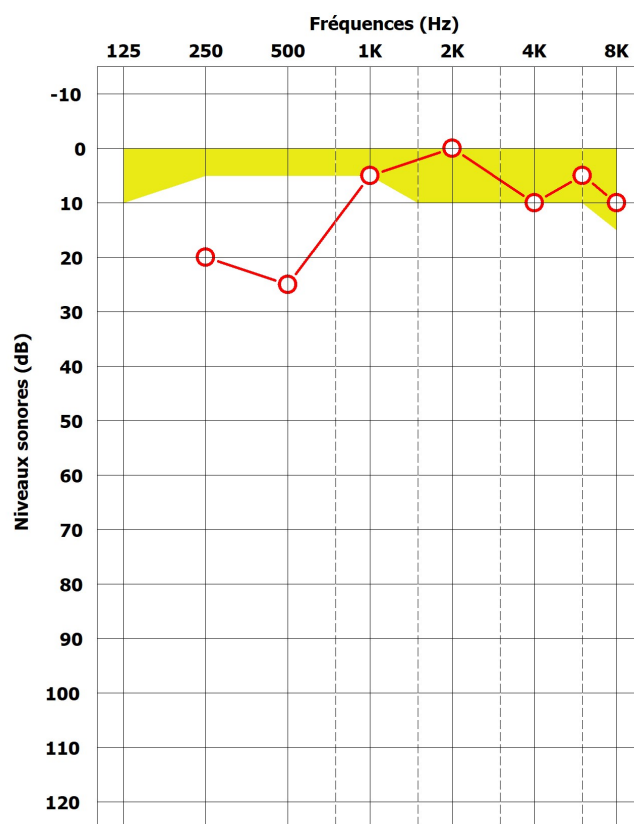

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15		10		10		10	10	0
CA Droit		20	25		5		0		10	5	10

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes