


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 14:20:27

Durée: 3mn 55s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

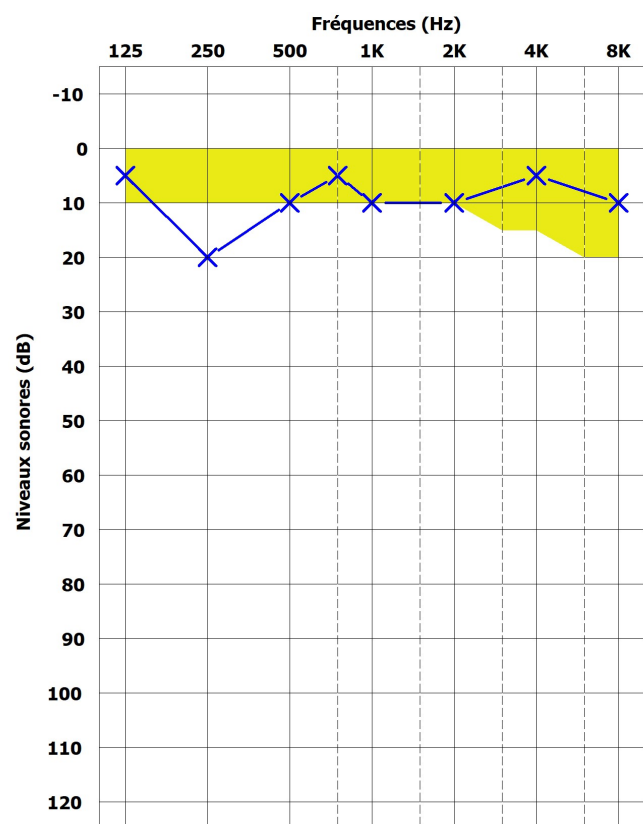

Oreille Gauche

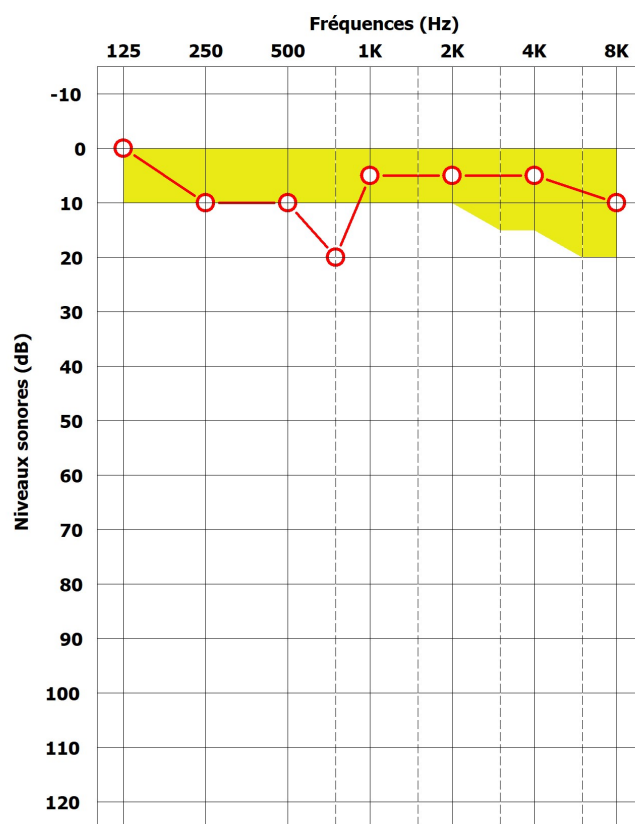

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	20	10	5	10		10		5		10
CA Droit	0	10	10	20	5		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	CHERIF MOUSSA
Date de naissance	02/04/1985
Age	38
Société	CR18
ID	24031414182383465

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021