



Données Patient		DIALLO ALPHA OUMAR
Date de naissance	12/01/1983	
Age	41	
Société	CR18	
ID	25010312454550354	

Date du test: 03/01/2025 12:51:51
 Durée: 1mn 52s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

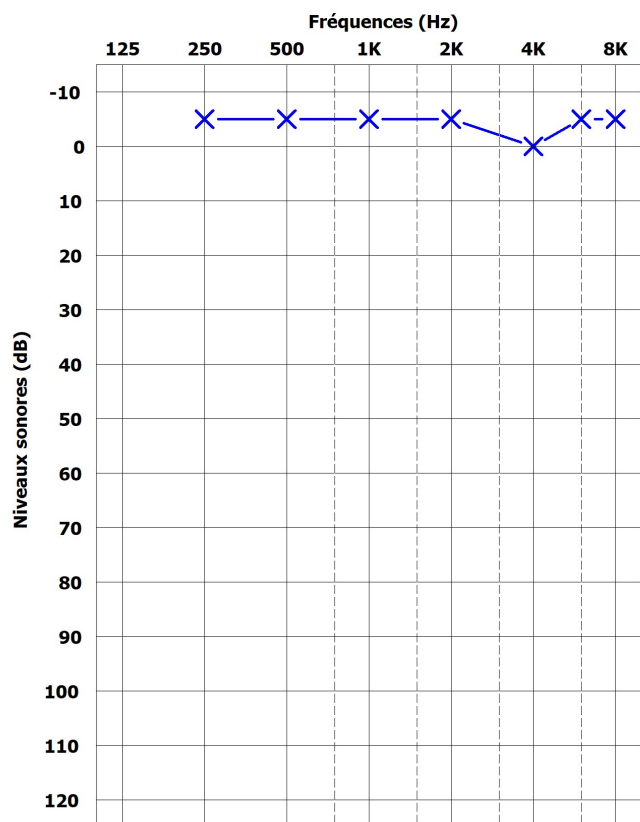

Oreille Gauche

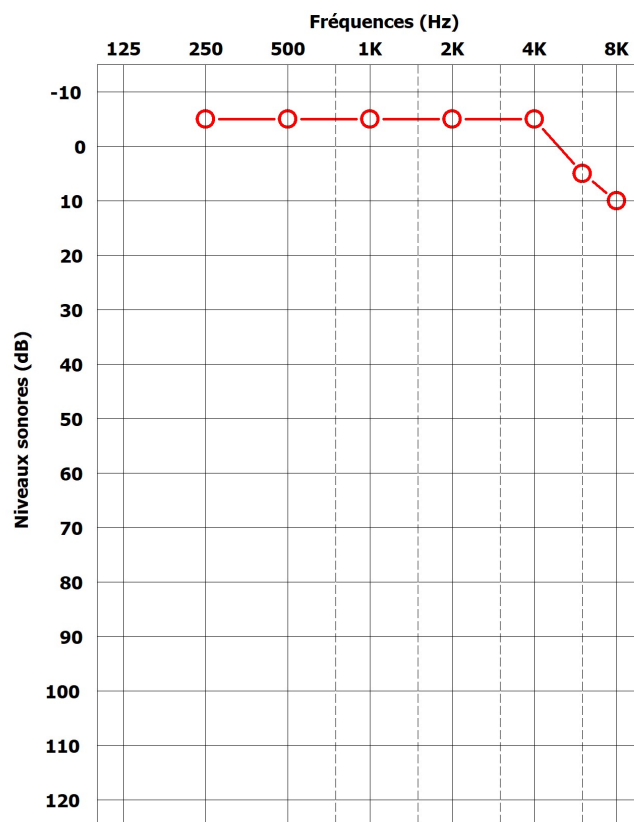

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	-5		-5		-5		0	-5	-5
CA Droit		-5	-5		-5		-5		-5	5	10

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	-5,0 dB

Notes