

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 20:40:38

Durée: 6mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE DJIBA
Date de naissance	02/03/2005
Age	19
Société	CR18
ID	24050120374891028

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

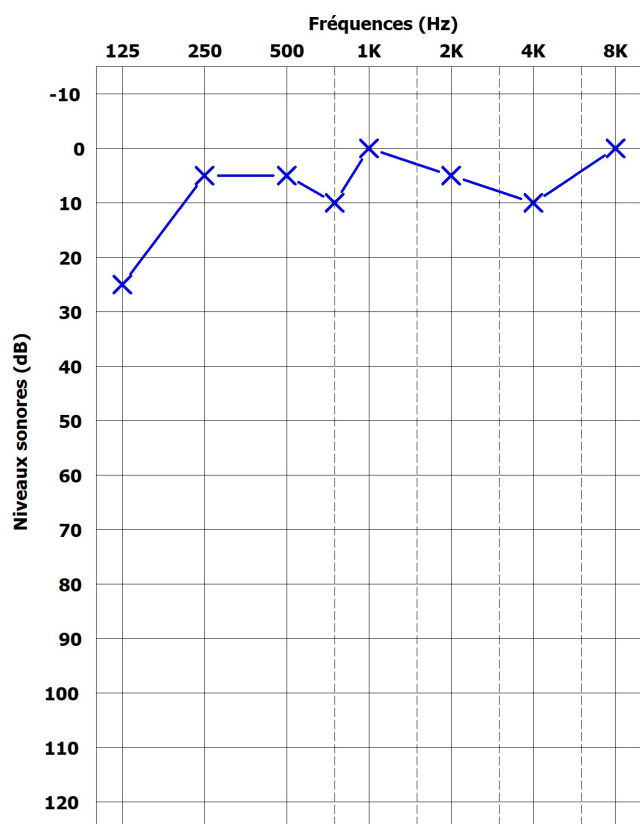

Oreille Gauche

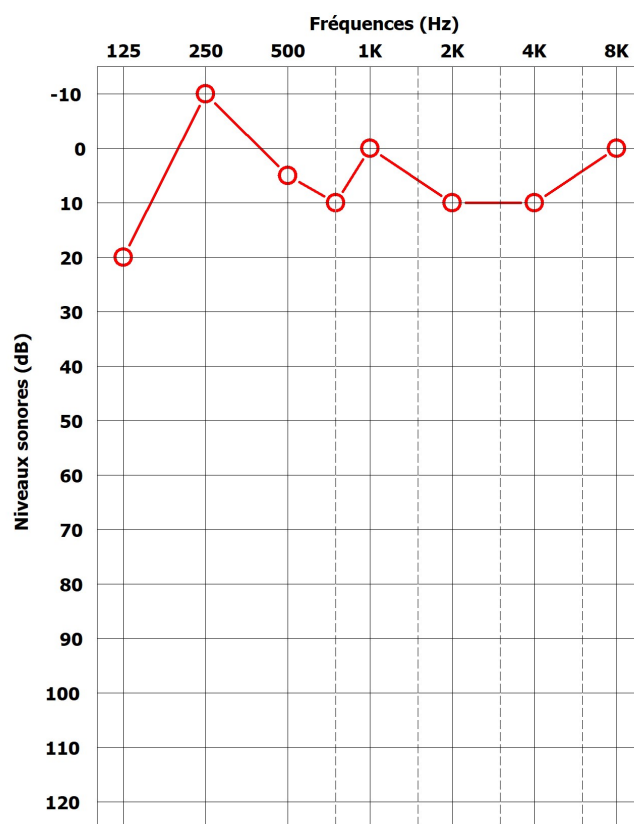

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	5	5	10	0		5		10		0
CA Droit	20	-10	5	10	0		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes