

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 10:36:42

Durée: 3mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE MAMADY
Date de naissance	04/07/1991	
Age	33	
Société	CR18	
ID	25031410350321311	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

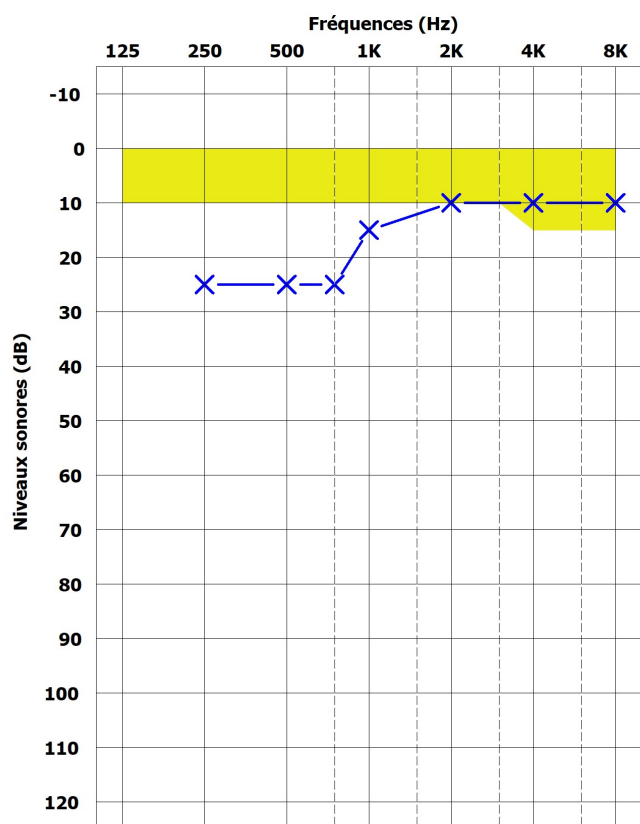

Oreille Gauche

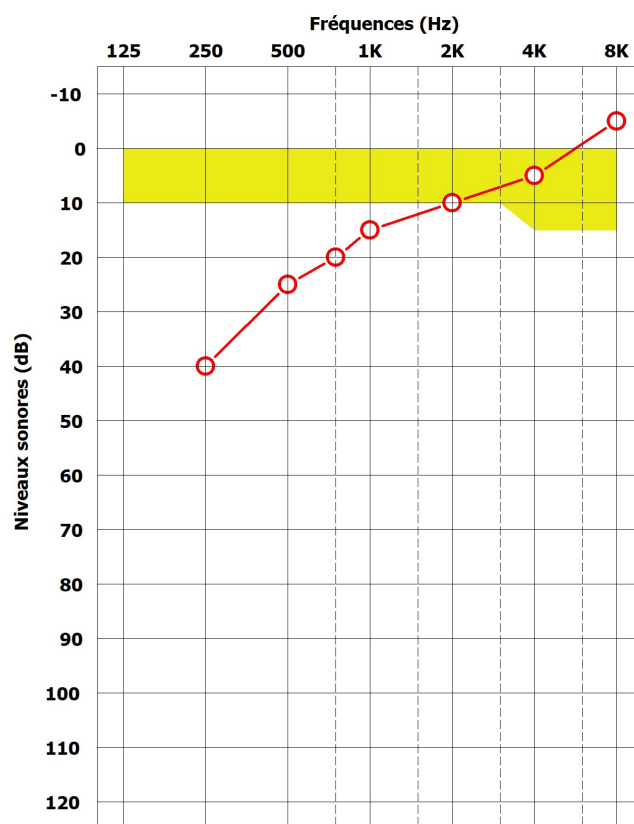

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		10		10		10
CA Droit		40	25	20	15		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes