


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 12:39:51

Durée: 5mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

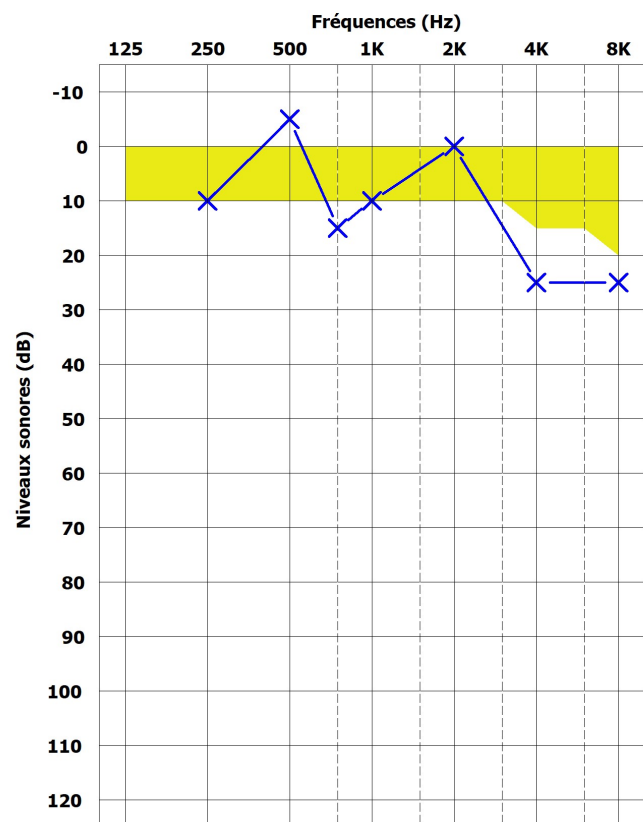

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24093012223573968

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

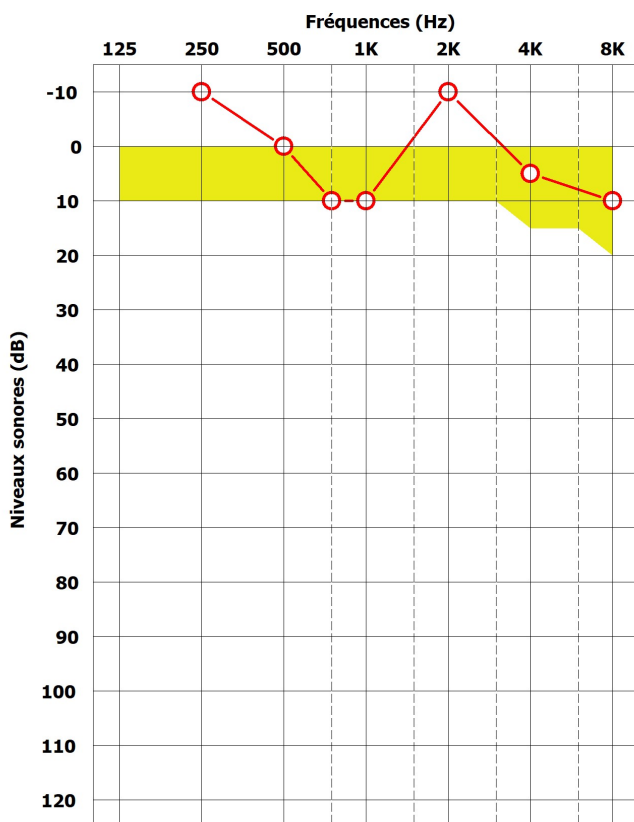

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	-5	15	10		0		25		25
CA Droit		-10	0	10	10		-10		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes