


MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 12:20:23

Durée: 12mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

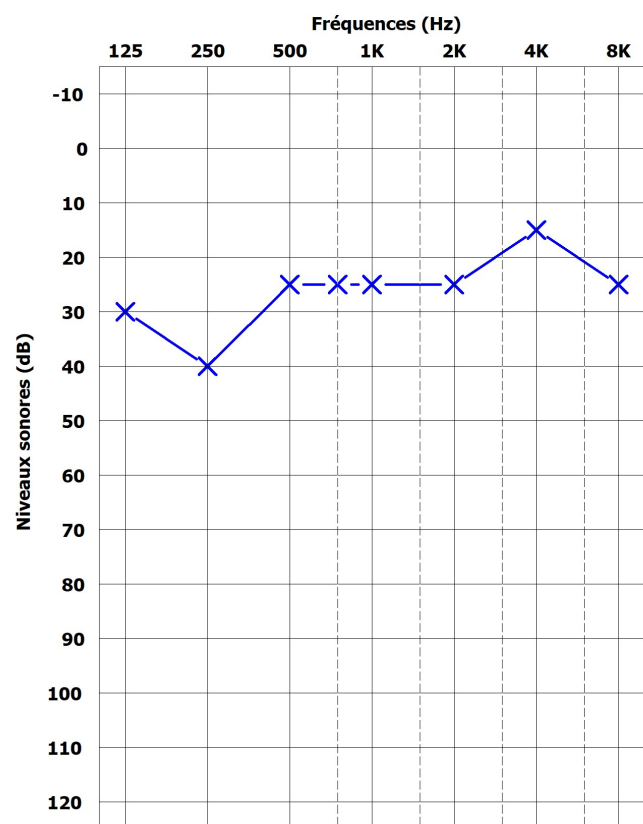

Oreille Gauche

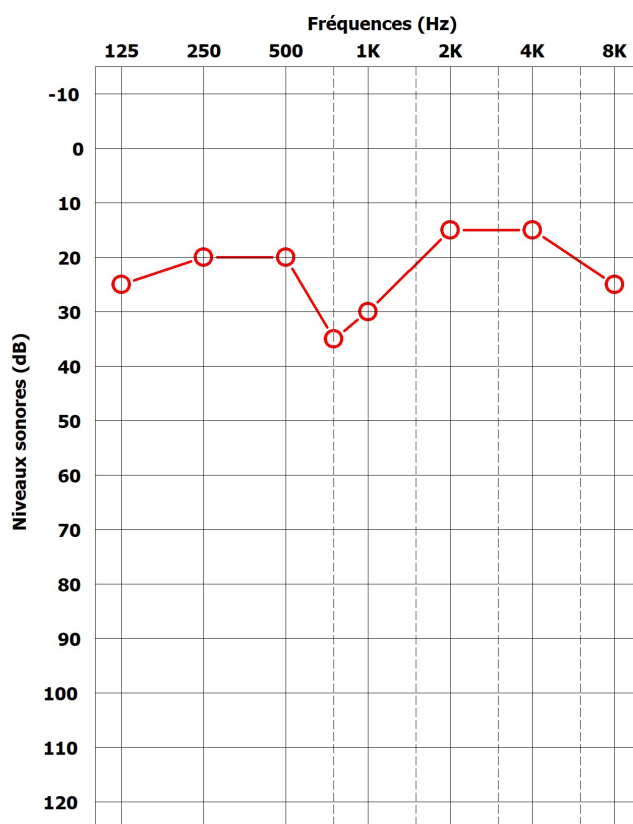

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	40	25	25	25		25		15		25
CA Droit	25	20	20	35	30		15		15		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	SIDIBE Ibrahima sory
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24050212134820041

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021