

MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 15:03:57

Durée: 3mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	LIU DANGOLONG
Date de naissance	17/12/1991
Age	33
Société	CR18
ID	25040915020126594

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

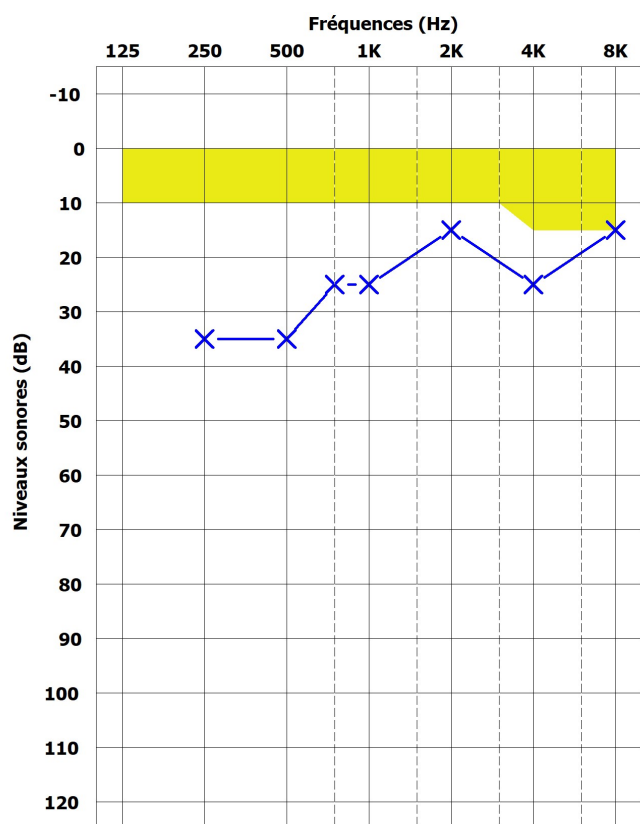

Oreille Gauche

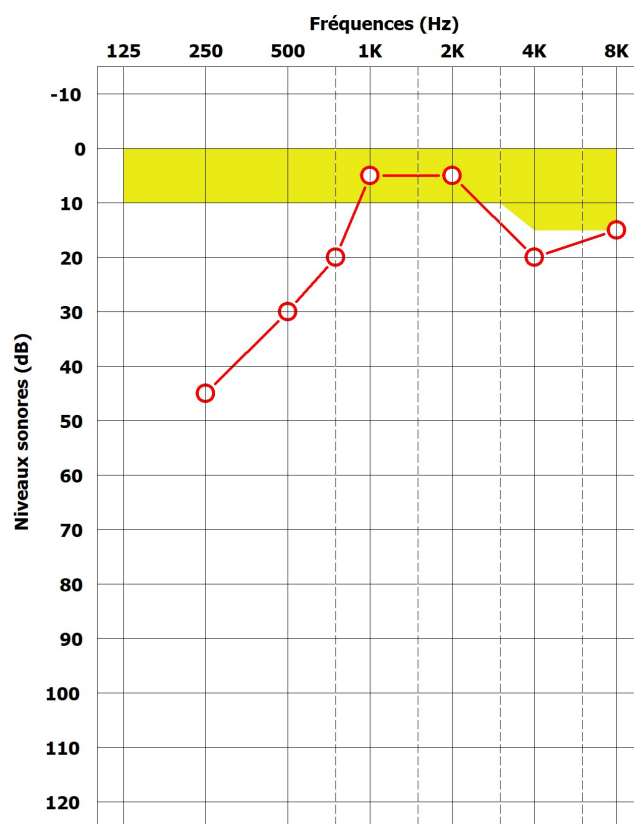

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	25	25		15		25		15
CA Droit		45	30	20	5		5		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes