


MEDVIE

Date du test: 18/03/2024 16:26:37

Durée: 8mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

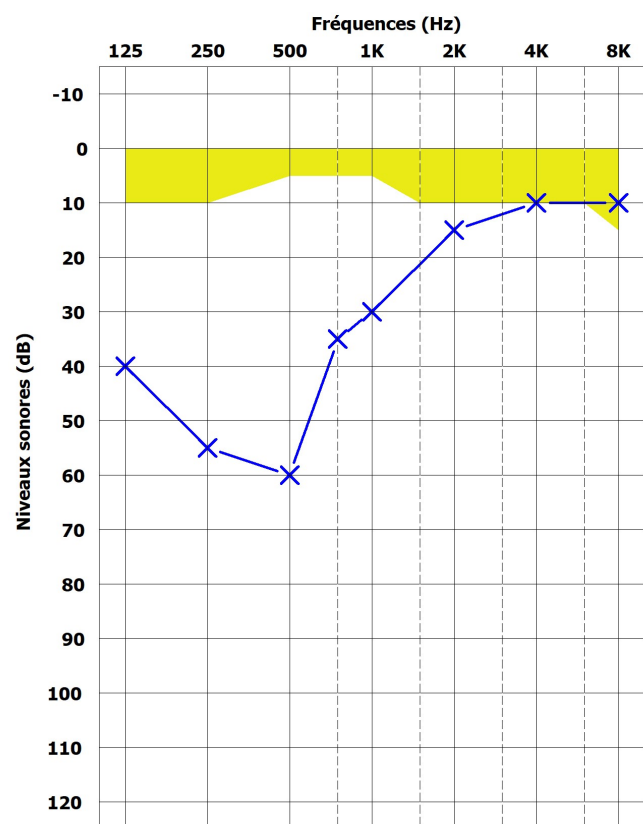

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA MUHAMED I AMINE	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24031816233604427

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

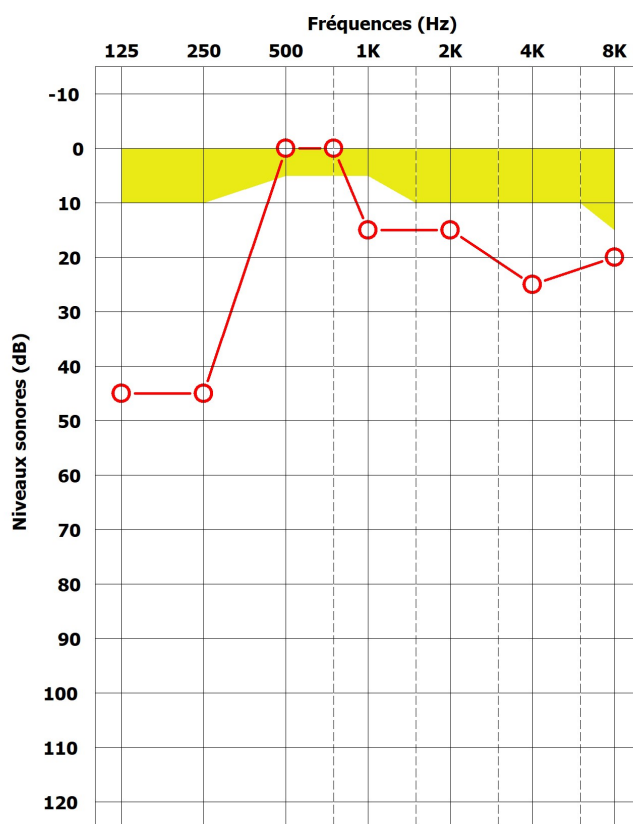

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	55	60	35	30		15		10		10
CA Droit	45	45	0	0	15		15		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes