



Données Patient	CAMARA AMARA
Date de naissance	15/06/1993
Age	31
Société	CR18
ID	25031110500507938

Date du test: 11/03/2025 10:55:40
 Durée: 3mn 58s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

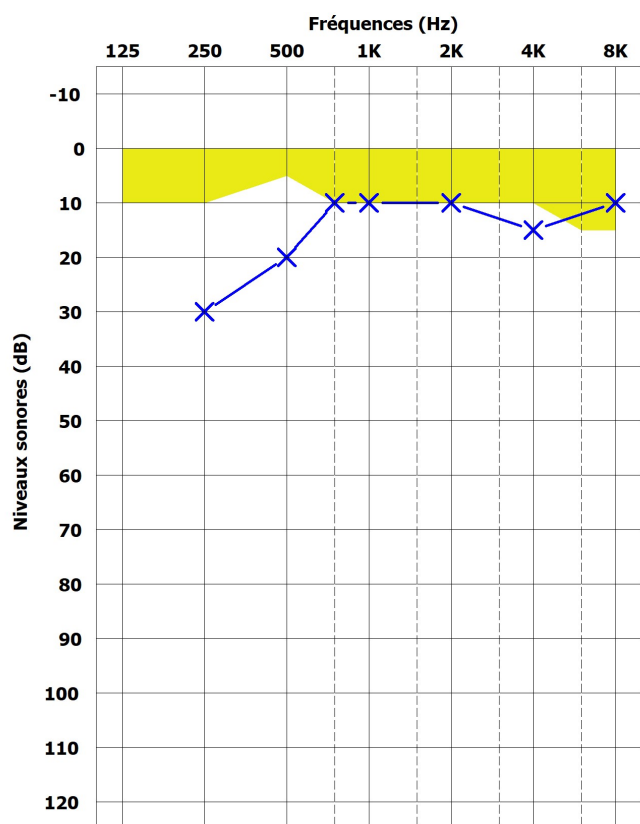

Oreille Gauche

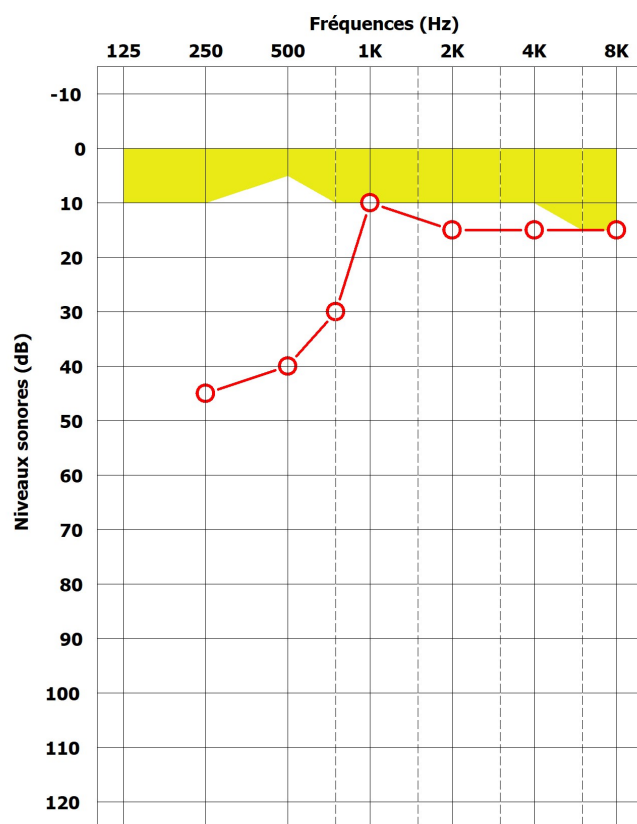

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	10	10		10		15		10
CA Droit		45	40	30	10		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes