

MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 11:58:36

Durée: 6mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE IBRAHIMA
Date de naissance	07/10/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24121211543762974

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

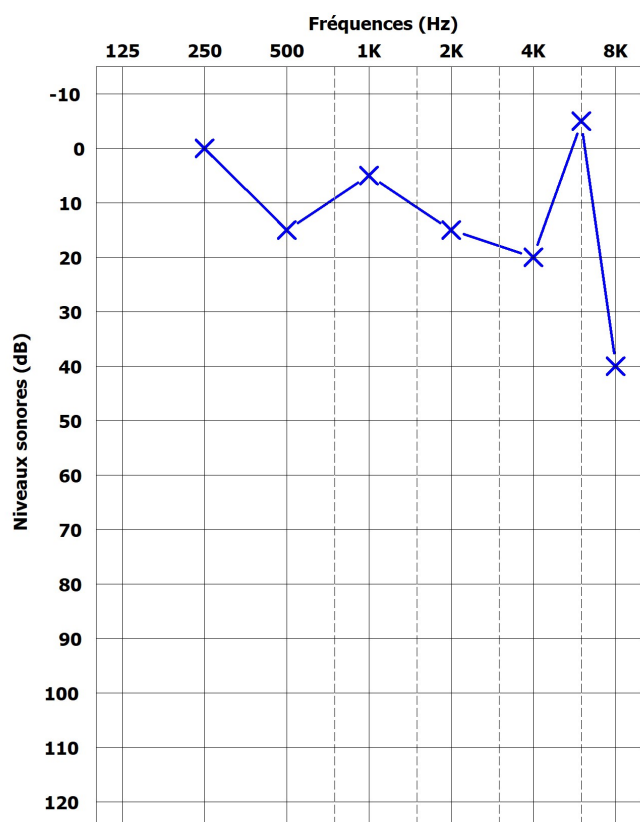

Oreille Gauche

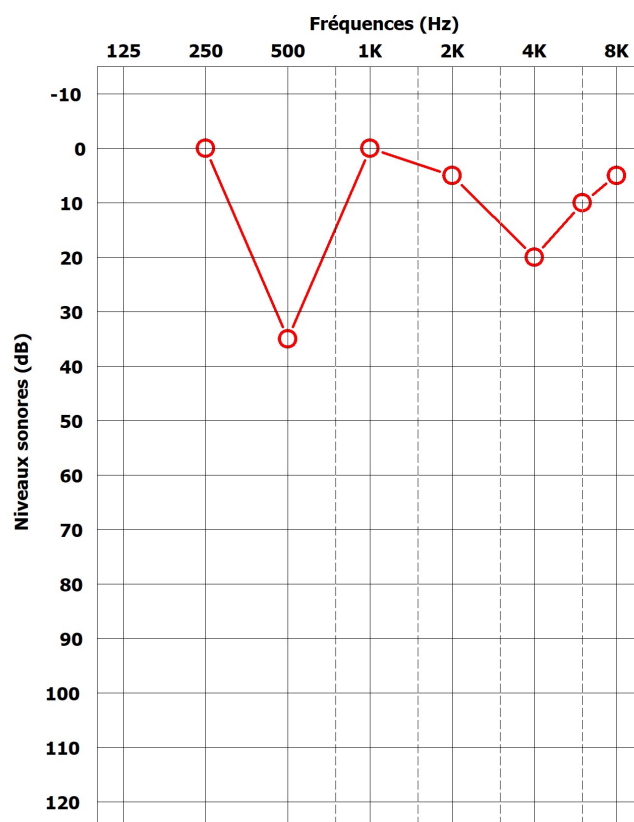

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15		5		15		20	-5	40
CA Droit		0	35		0		5		20	10	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes