

MEDVIE BEYLA


Date du test: 23/12/2024 13:52:34

Durée: 7mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA MORY	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24122313462168186

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

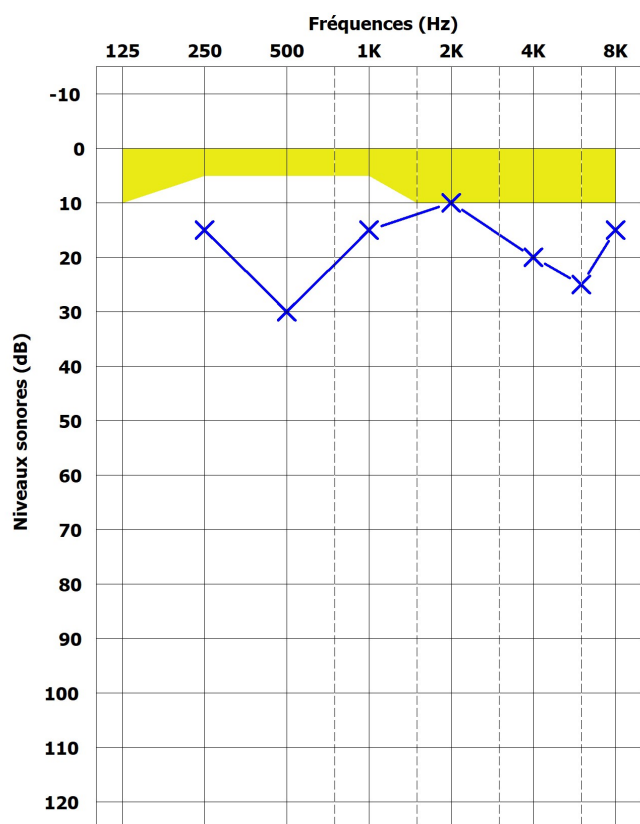

Oreille Gauche

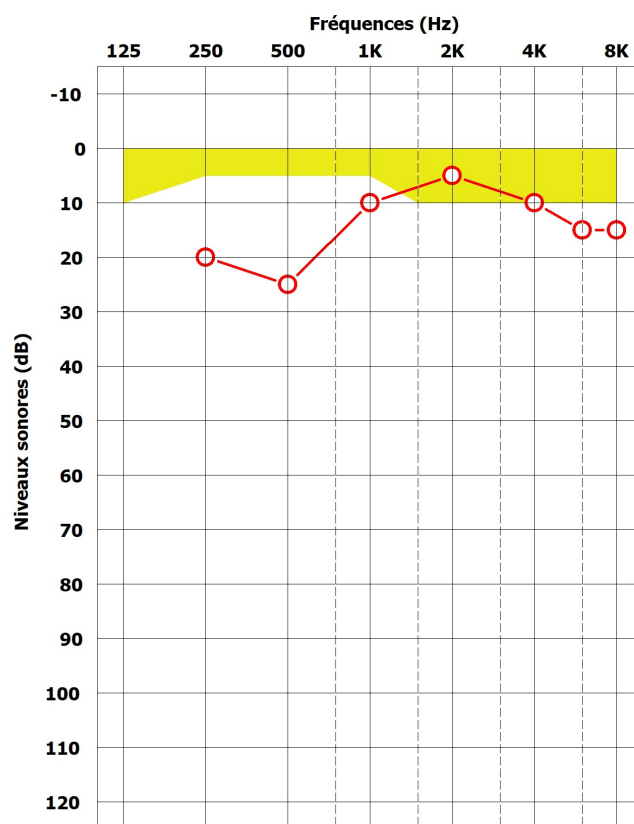

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30		15		10		20	25	15
CA Droit		20	25		10		5		10	15	15

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes