


MEDVIE


Date du test: 08/07/2025 12:49:29
Durée: 3mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	YONG ZHANG
Date de naissance	03/08/1976
Age	48
Société	CR18
ID	25070812454201023

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

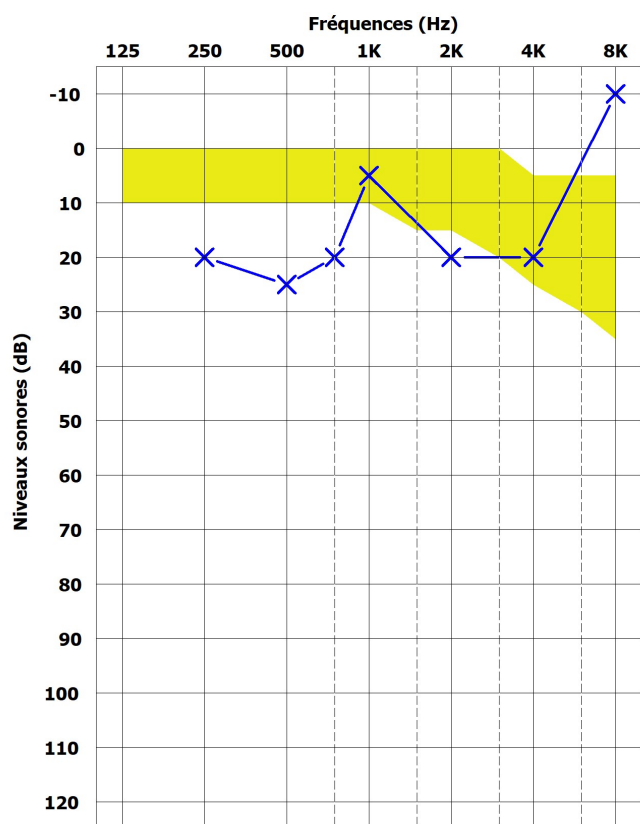

Oreille Gauche

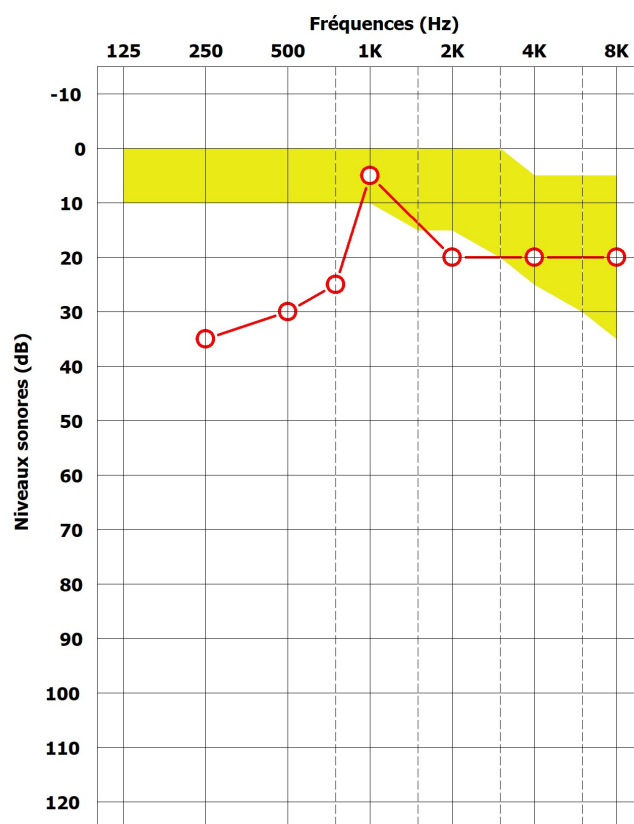

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	5		20		20		-10
CA Droit		35	30	25	5		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes