

MEDVIE

Date du test: 02/05/2024 14:57:00

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

CISSE BANGALY

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société CR18


ID 24050214500790837

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

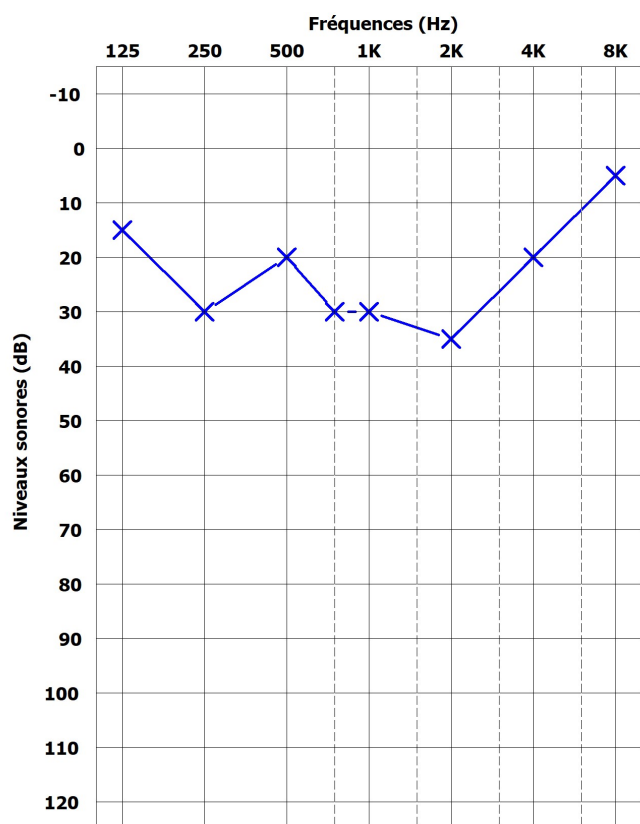

Oreille Gauche

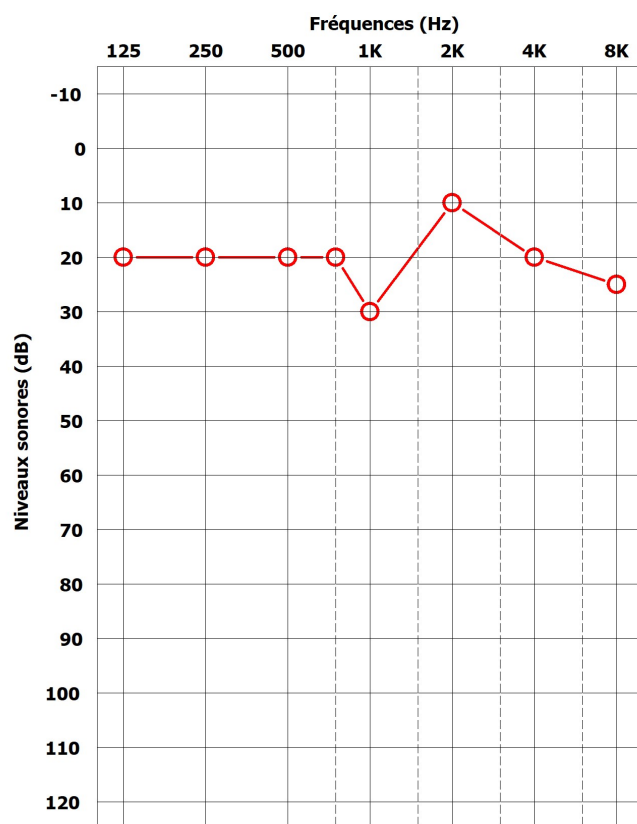

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	30	20	30	30		35		20		5
CA Droit	20	20	20	20	30		10		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes