

MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 11:51:43

Durée: 7mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA OUSMANE
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24050211474571157	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

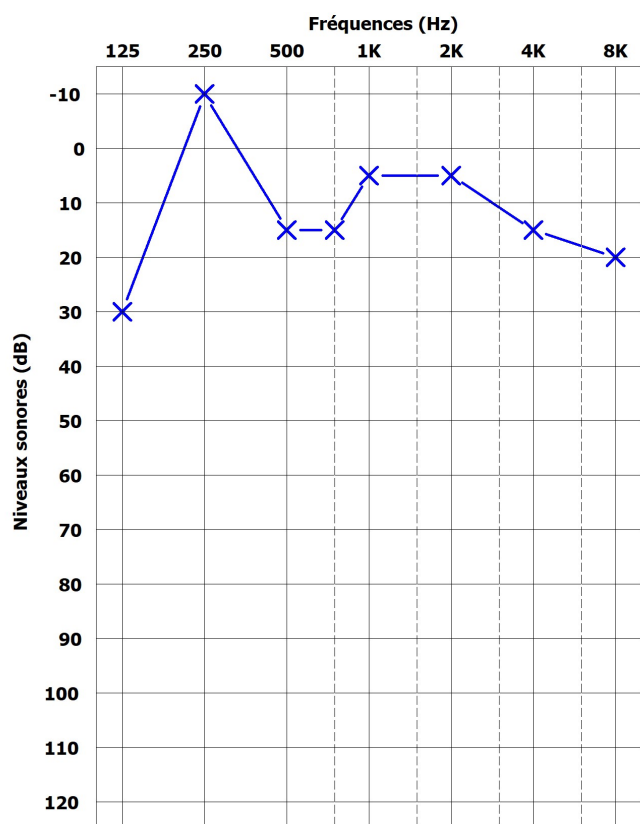

Oreille Gauche

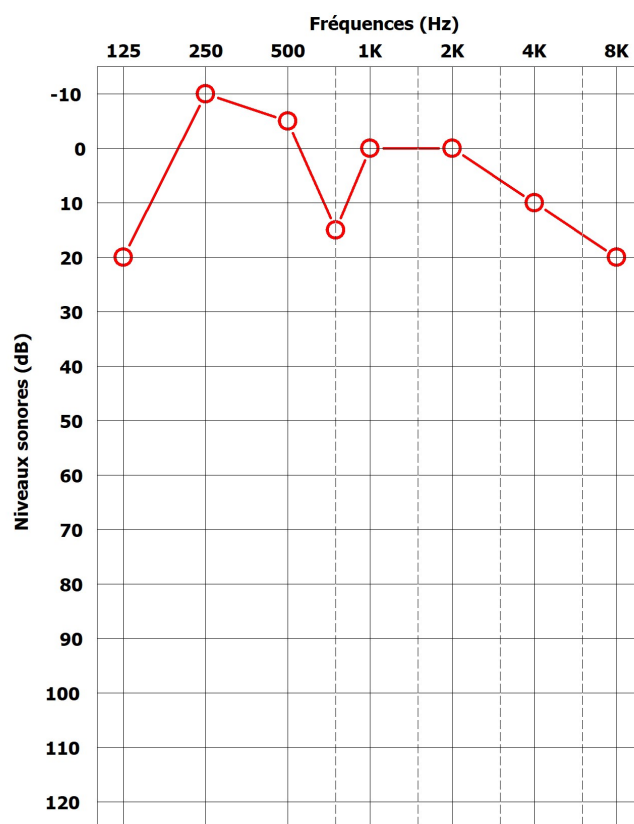

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	-10	15	15	5		5		15		20
CA Droit	20	-10	-5	15	0		0		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes