


MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 13:34:14

Durée: 5mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

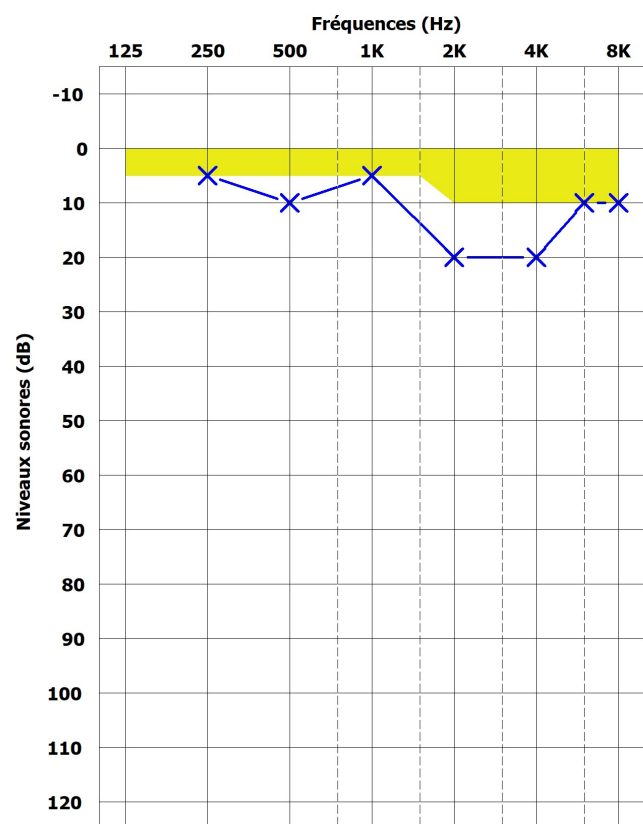

Oreille Gauche

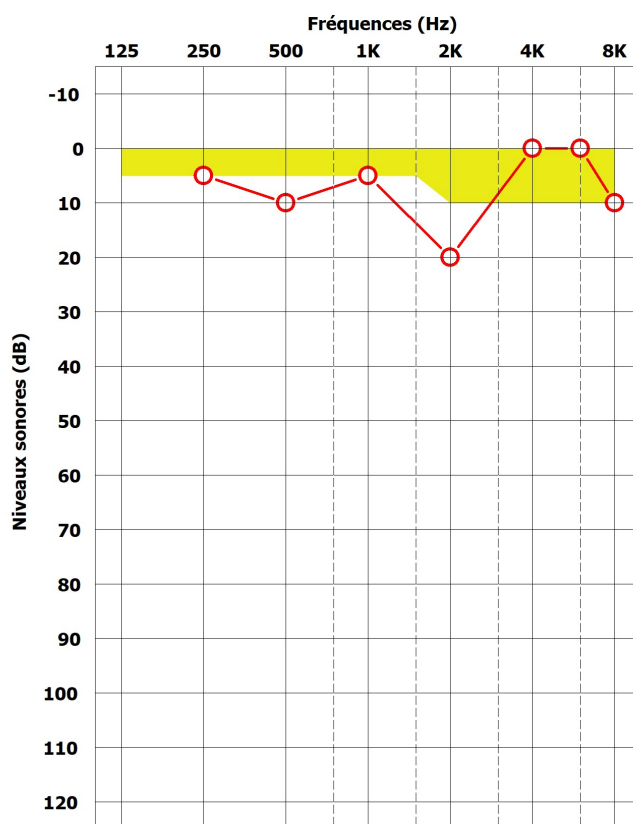

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10		5		20		20	10	10
CA Droit		5	10		5		20		0	0	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes

Données Patient	DIOUBATE MANDJOU
Date de naissance	17/06/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24121613331498469

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021