


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 13:07:47
Durée: 3mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHANG SHUNLI
Date de naissance	01/05/1979
Age	45
Société	CR18
ID	25031813063734556

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

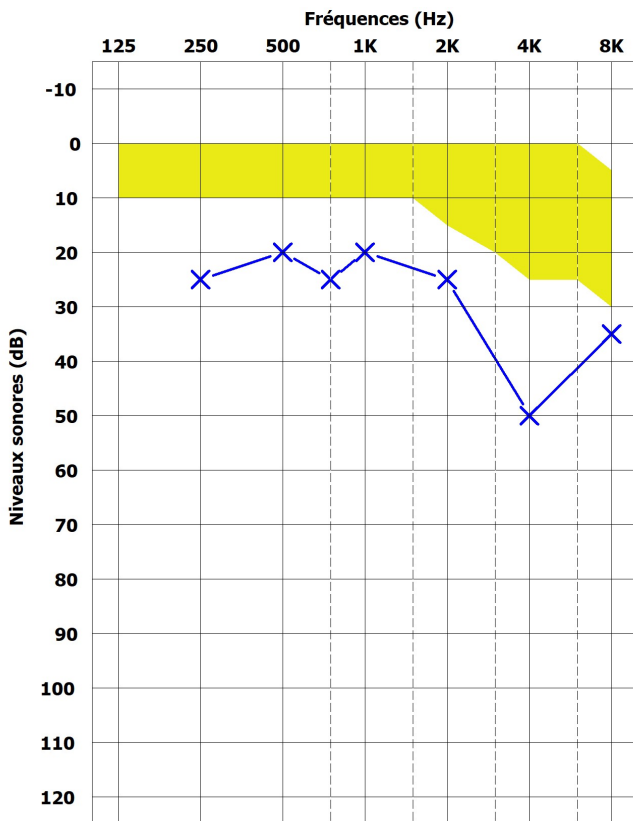

Oreille Gauche

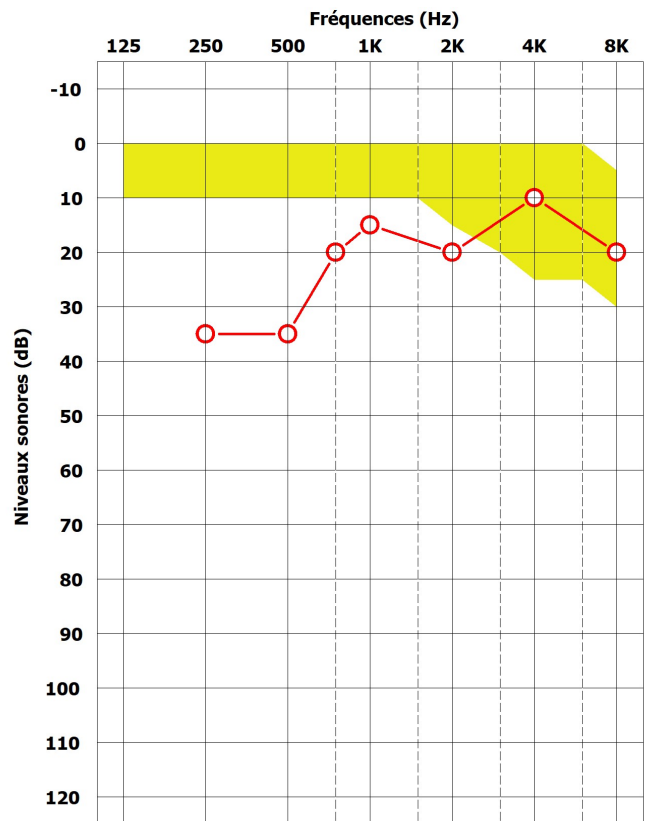

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	20		25		50		35
CA Droit		35	35	20	15		20		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes