


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 11:21:10
Durée: 4mn 34s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHENG YONGTAO	
Date de naissance	08/10/1982
Age	42
Société	CR18
ID	25031211153123072

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

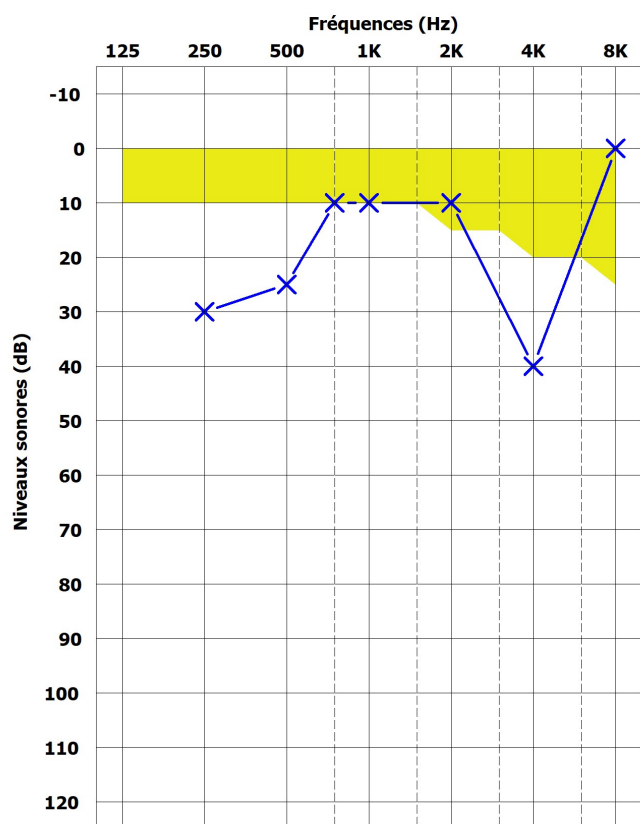

Oreille Gauche

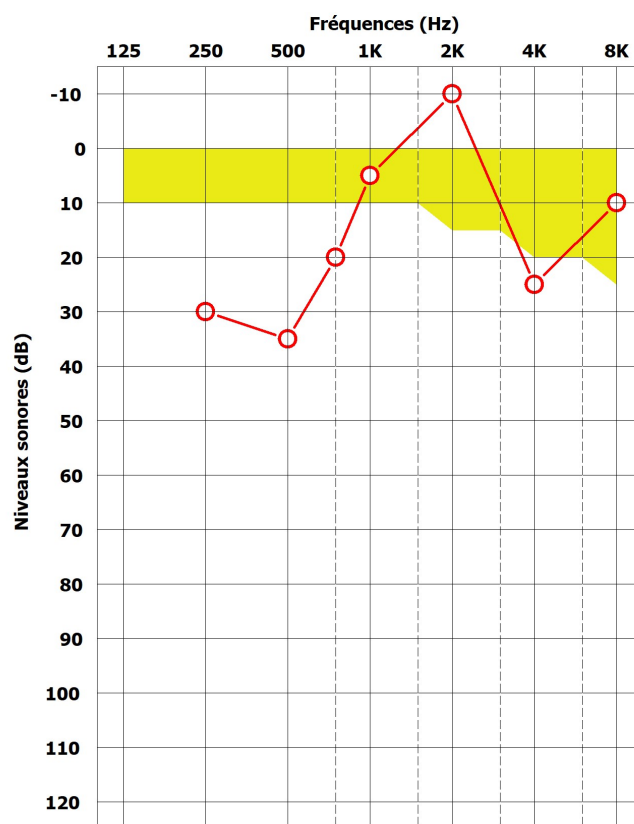

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	10	10		10		40		0
CA Droit		30	35	20	5		-10		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes