

MEDVIE


Date du test: 04/04/2024 15:25:22

Durée: 9mn 38s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KABA Amara	
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CR18
ID	24040415231105975

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

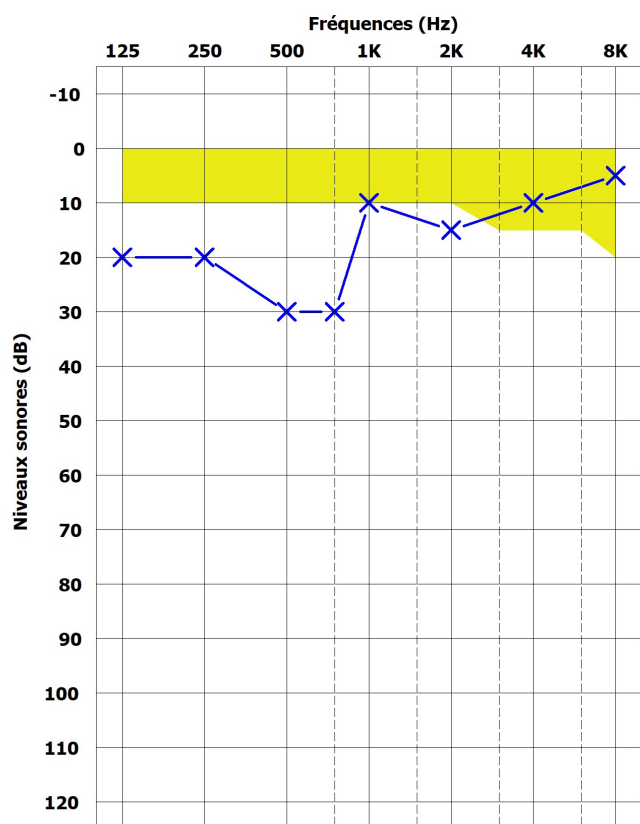

Oreille Gauche

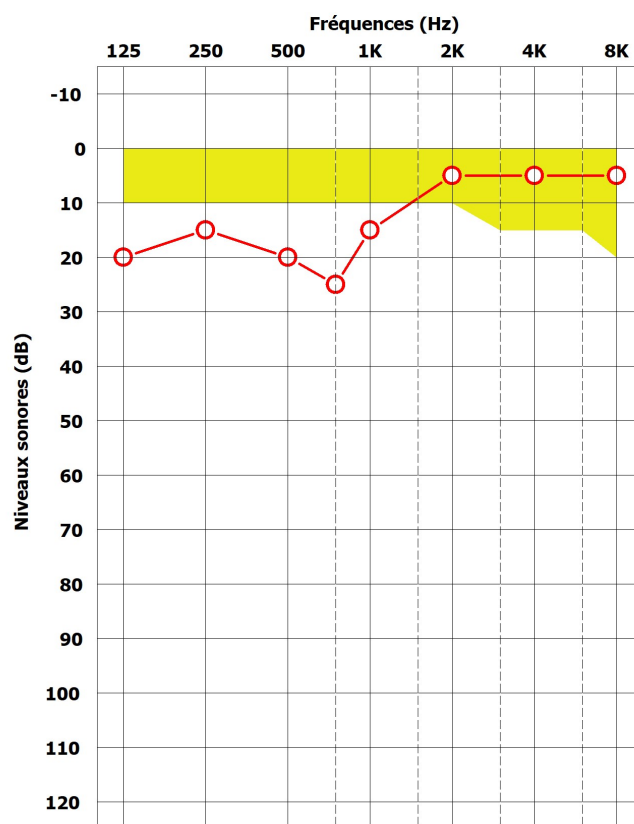

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	30	30	10		15		10		5
CA Droit	20	15	20	25	15		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes