

MEDVIE BEYLA


Date du test: 23/12/2024 13:09:35

Durée: 6mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KABA SEKOUBA	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24122313082089379

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

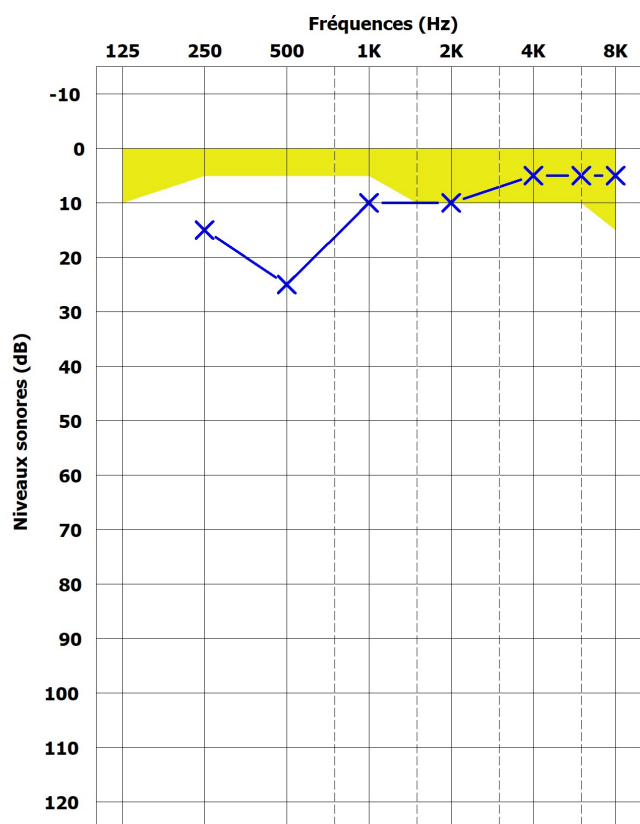

Oreille Gauche

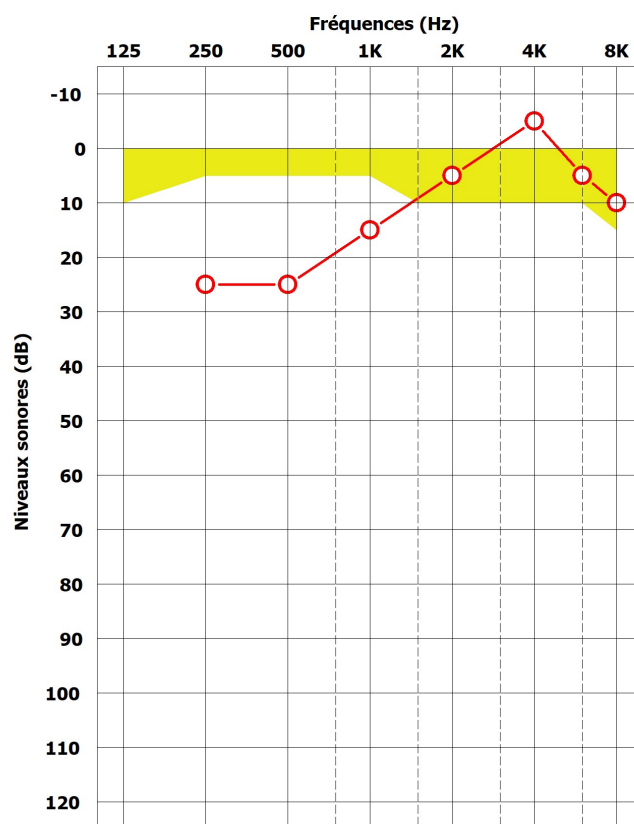

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25		10		10		5	5	5
CA Droit		25	25		15		5		-5	5	10

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes