


MEDVIE


Date du test: 14/07/2025 17:45:13
Durée: 4mn 14s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25071417411274962

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

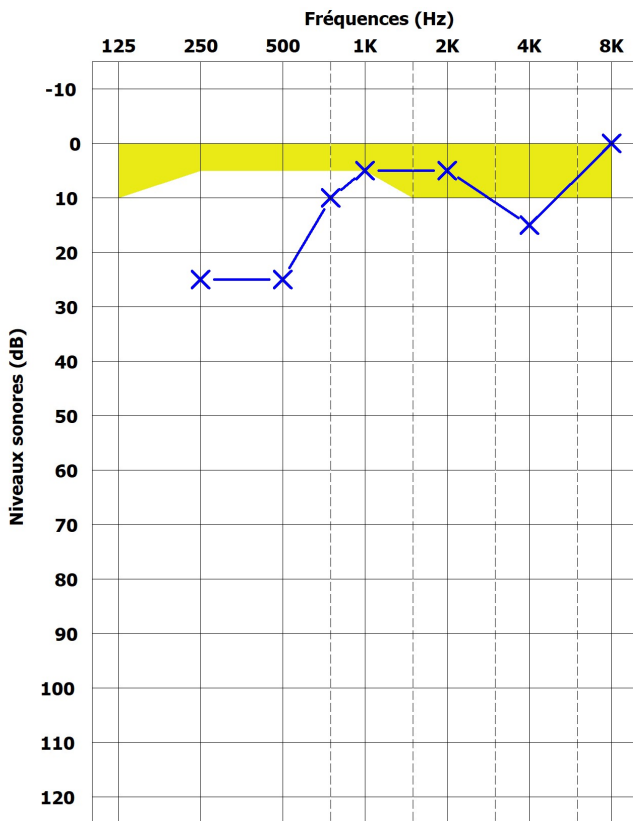

Oreille Gauche

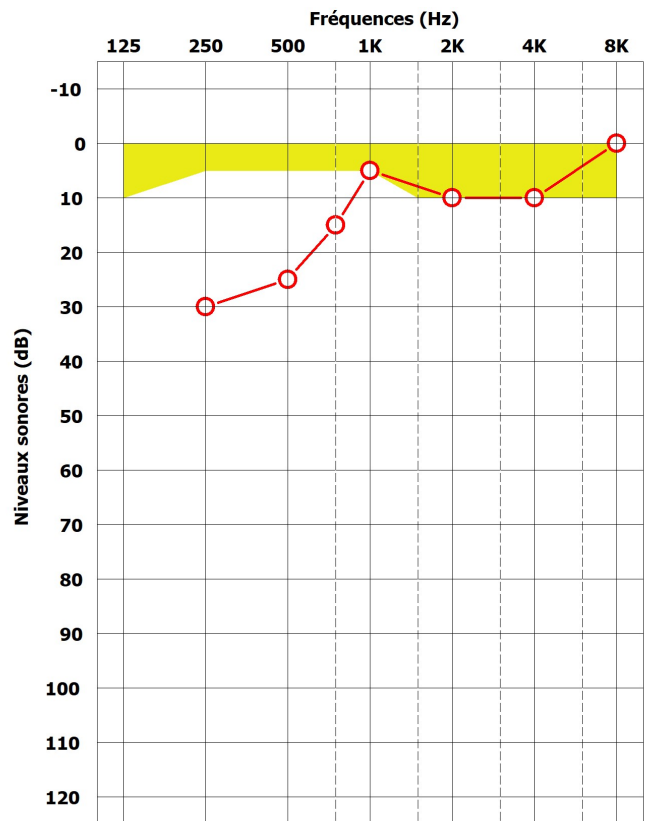

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	5		5		15		0
CA Droit		30	25	15	5		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes