


MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 18:19:08
Durée: 4mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF KALOU	
Date de naissance	01/01/2001
Age	24
Société	CR18
ID	25082118161380200

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

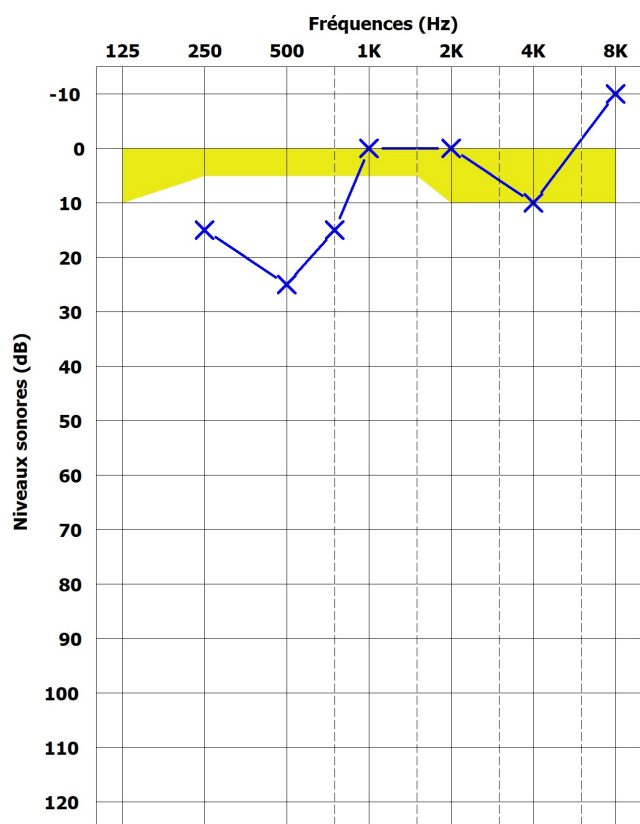

Oreille Gauche

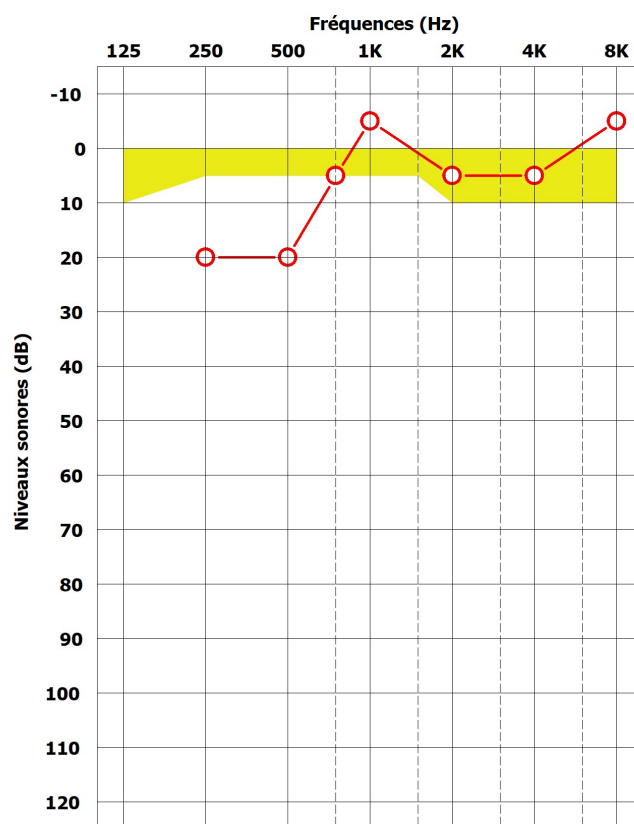

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	0		0		10		-10
CA Droit		20	20	5	-5		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes