


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 15:57:29
Durée: 4mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA ALAMA	
Date de naissance	10/03/1982
Age	42
Société	CR18
ID	25030515450405096

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

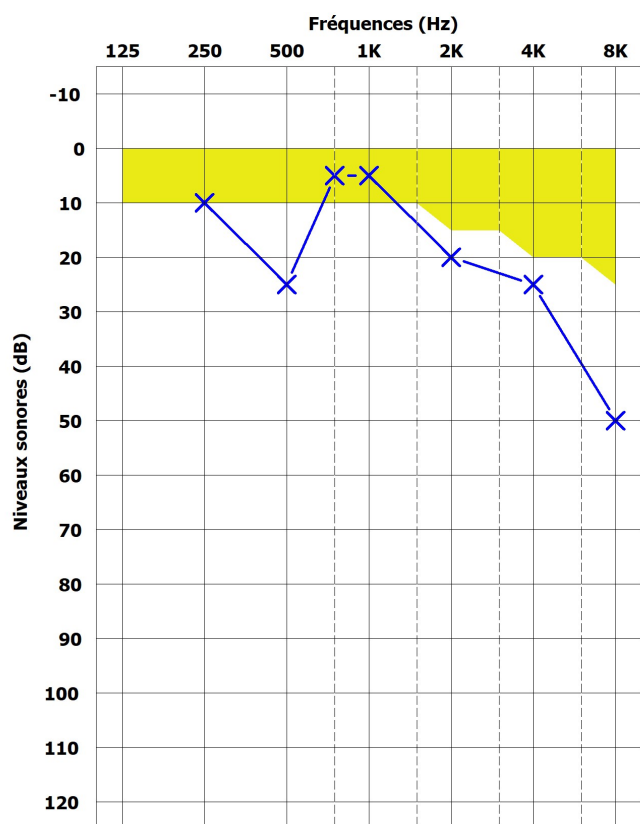

Oreille Gauche

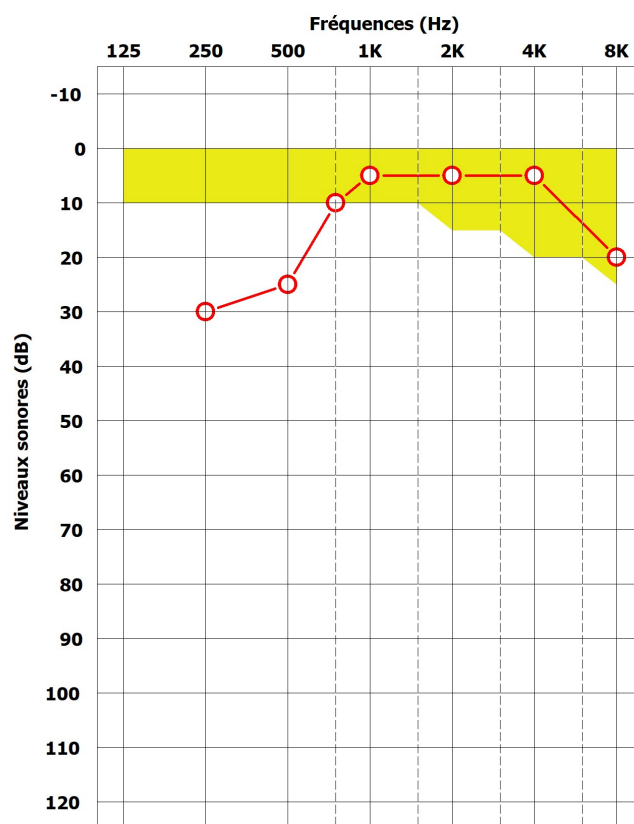

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	5	5		20		25		50
CA Droit		30	25	10	5		5		5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes