

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 10:47:28

Durée: 3mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA CIRE
Date de naissance	01/01/1995	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24093010460253055	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

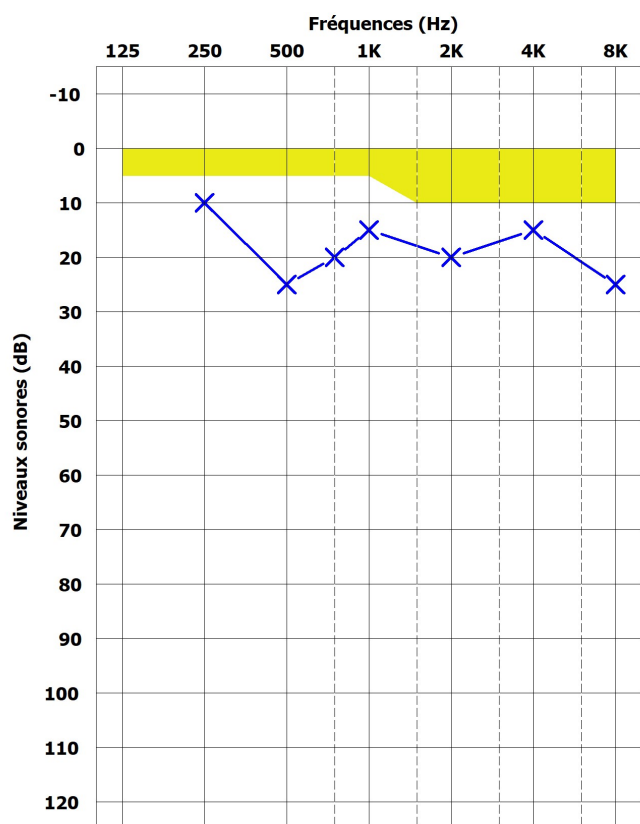

Oreille Gauche

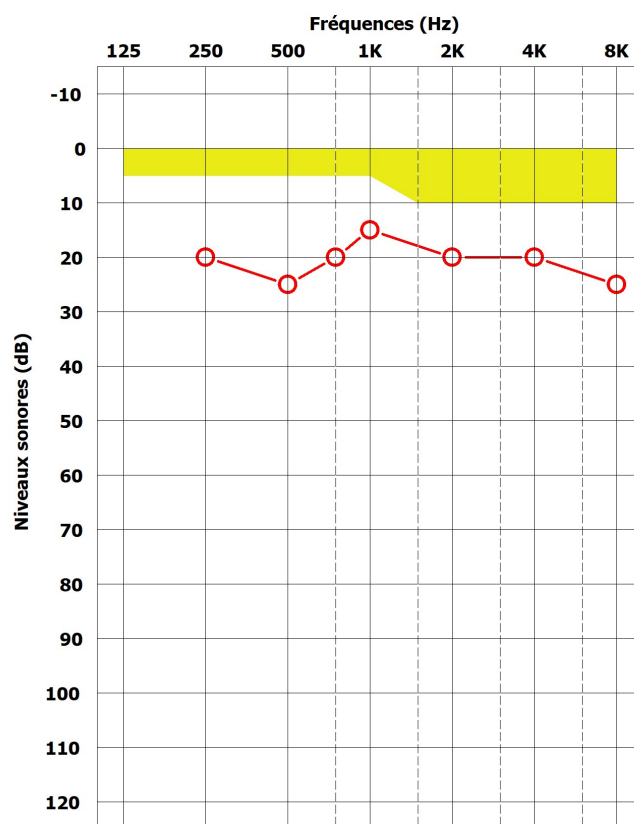

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	15		20		15		25
CA Droit		20	25	20	15		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes