



Données Patient		TOURE ABDOULAYE
Date de naissance	01/01/1975	
Age	49	
Société	CR18	
ID	24121013431193735	

Date du test: 10/12/2024 13:48:26
Durée: 9mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

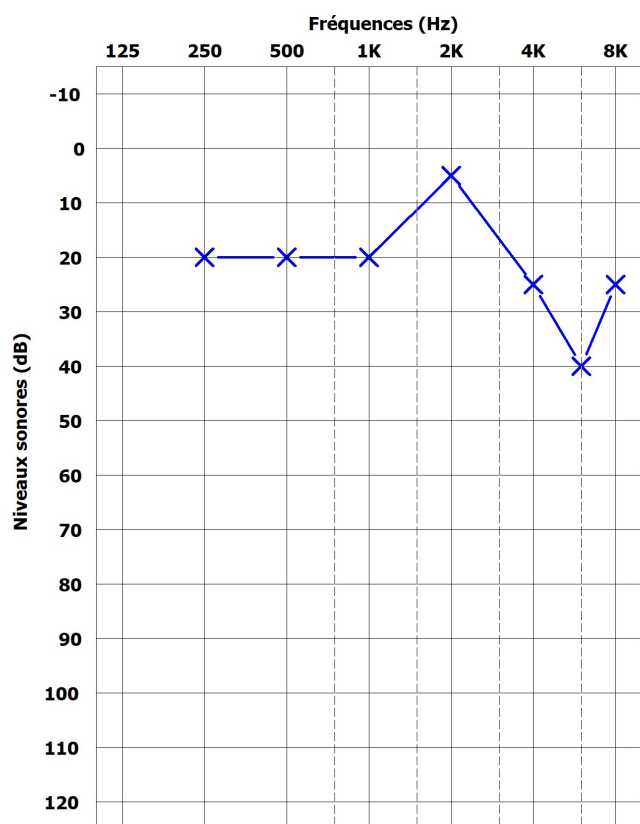

Oreille Gauche

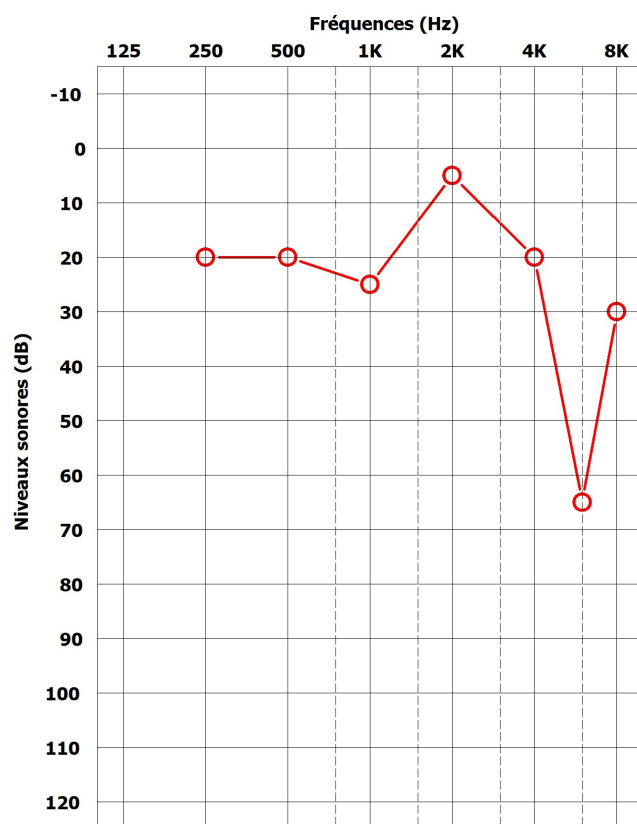

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		20		5		25	40	25
CA Droit		20	20		25		5		20	65	30

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	20,0 dB
CA Droit	---	25,0 dB

Notes