



Données Patient	
WENSHENG GAO	
Date de naissance	11/07/1973
Age	51
Société	CR18
ID	25062314543895723

Date du test: 23/06/2025 16:14:12
Durée: 3mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

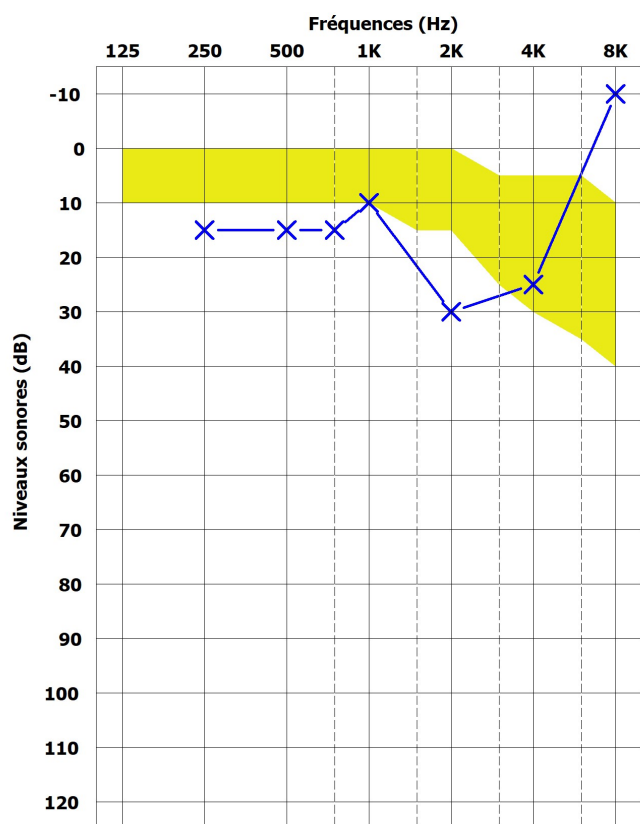

Oreille Gauche

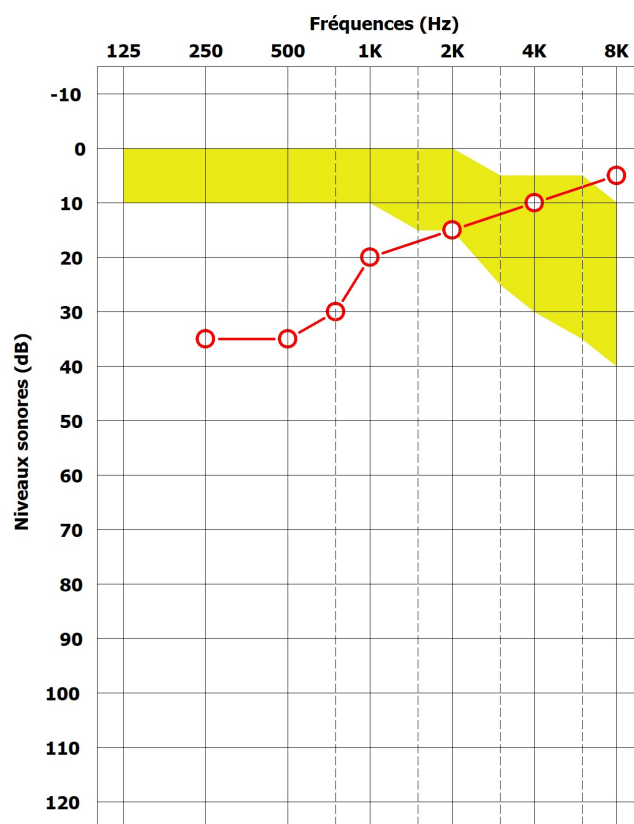

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	10		30		25		-10
CA Droit		35	35	30	20		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes