


MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 14:35:46

Durée: 6mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

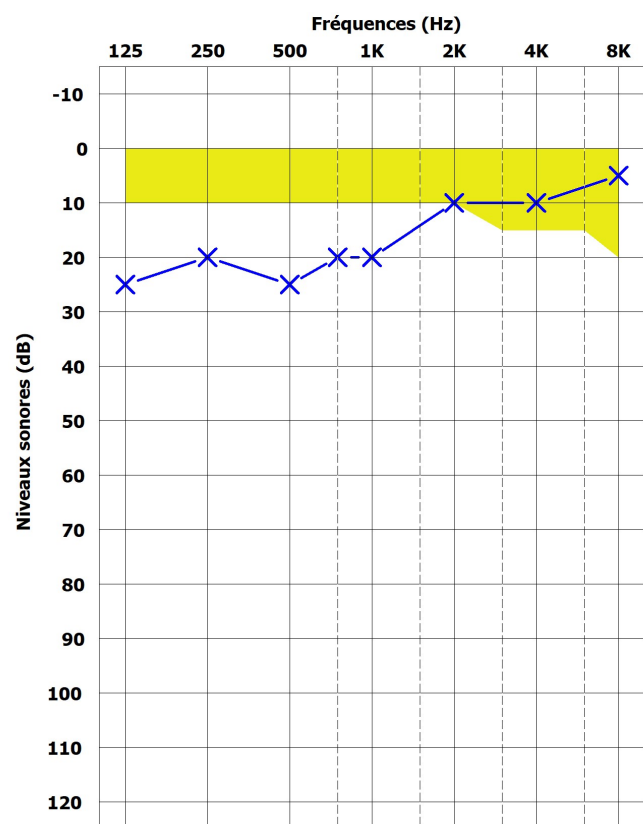

Oreille Gauche

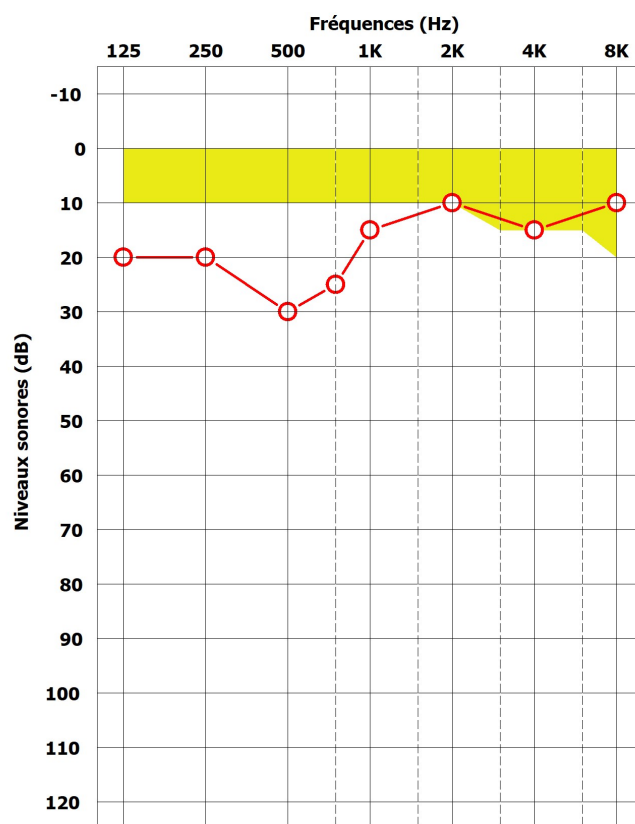

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	25	20	20		10		10		5
CA Droit	20	20	30	25	15		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	JABTEH SIDIKI
Date de naissance	28/07/1987
Age	36
Société	CR18
ID	24022914314231491

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021