


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 11:20:59
Durée: 4mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TOURE HAYE
Date de naissance	01/01/1991	
Age	34	
Société	CR18	
ID	25030711145079932	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

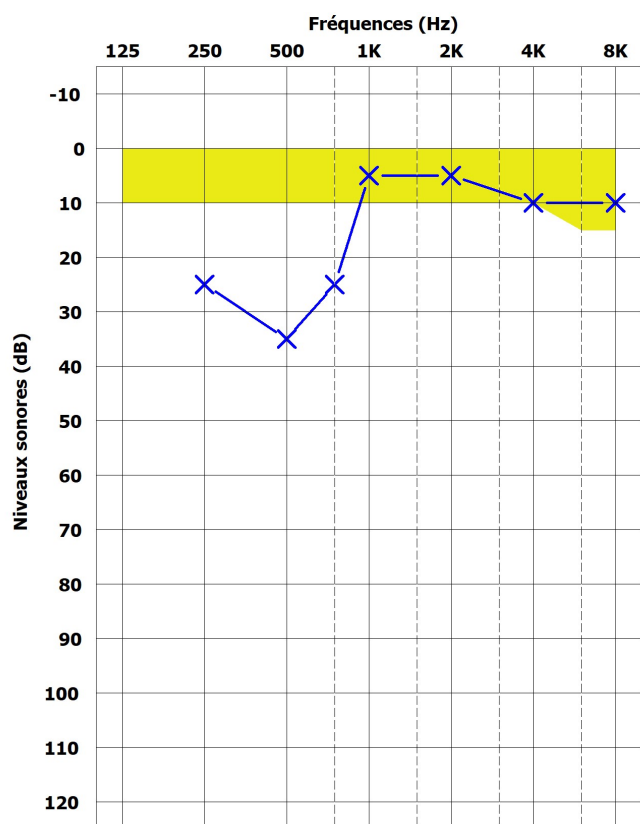

Oreille Gauche

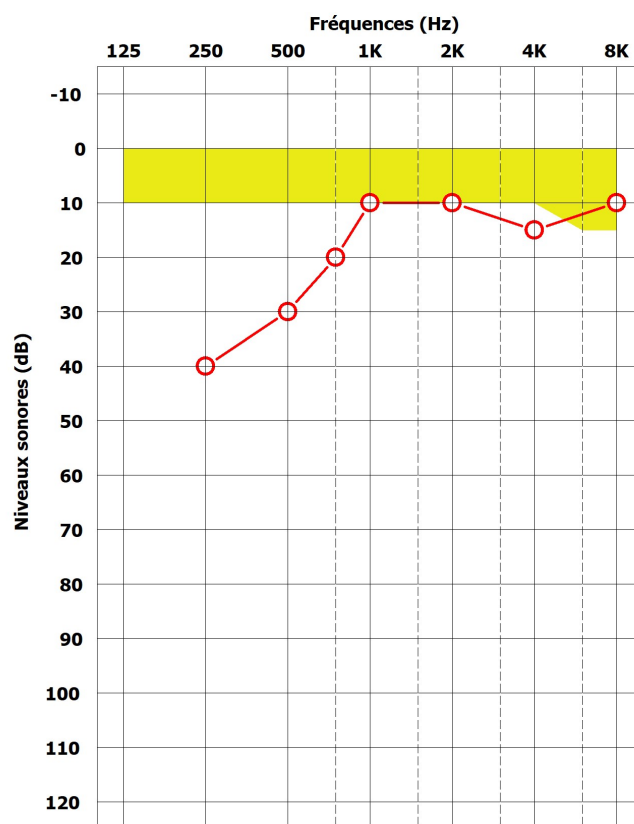

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	25	5		5		10		10
CA Droit		40	30	20	10		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes